

1



מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

מודד רעש ויועץ אקוסטי  
חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה  
אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז  
MALKI- ELECTRO-Acoustic  
LINE ARRAY SOUND FOH

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

אירוע בתאריך 18-4-24 עומר אדם הופעה מס 2

א.1. בדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות


L7142.SVL : Logger 1/3 Octave, 18/04/2024 19:05:11

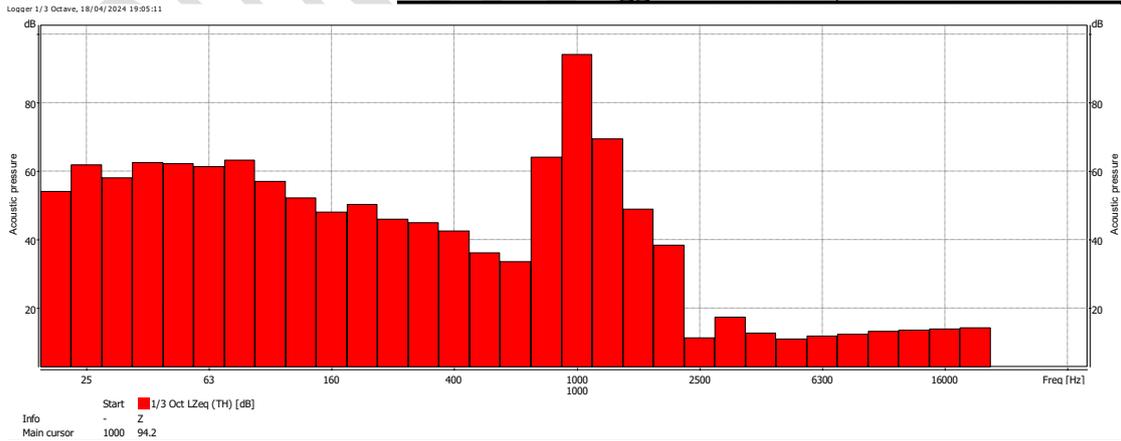

תוצאה: 93.2 DB

## 1.ב.בדיקת כיוול ציוד המדידה לאחר ביצוע המדידות

L7154.SVL : Logger 1/3 Octave, 18/04/2024 22:38:44

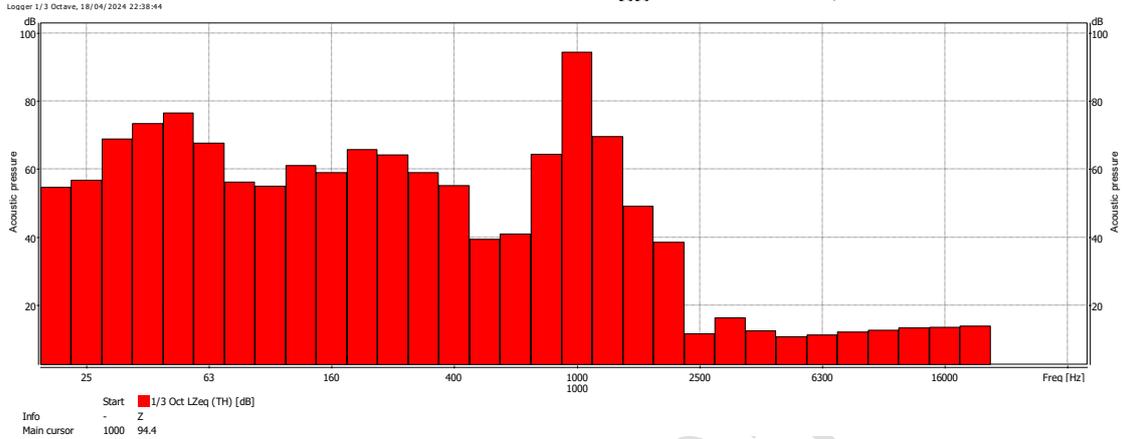

תוצאה : 91.4DB

## 2.תוצאות המדידות

מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה(שעת המדידה מצורפת בתדפיס.

מס בדיקה	תאריך	שם האומן	מקום הבדיקה	תוצאה DBA
7143	18-4-24	עומר אדם	עמדת מיקסר - תקליטן	89.5
7144	18-4-24	עומר אדם	עמדת מיקסר - תקליטן	80.9
7145	18-4-24	עומר אדם	עומר אדם עמדת מיקסר	92.6
7146	18-4-24	עומר אדם	סוף טריבונה במה צפונית	92.9
7147	18-4-24	עומר אדם	רפידים	54.9
7148	18-4-24	עומר אדם	קדש ברנע	46.9
7149	18-4-24	עומר אדם	הדר יוסף	49.9
7150	18-4-24	עומר אדם	זכות משה	50.1
7151	18-4-24	עומר אדם	שלום אש	57.5
7152	18-4-24	עומר אדם	רוקח רמת גן	60.9
			חריגה קטנה פניתי לנציג סאונד וביקשתי להוריד לאחר הנמכה	59.9
7153	18-4-24	עומר אדם	השושנים רמת גן	55.3

## 2 סיכום האירוע הופעה מס


מתחם האירוע עמד בדרישות בהתאם לתכנון אקוסטי שביצעתי בתאום עם אנשי ההפקה + סאונדמן אומן + נציג הגברה.

לפני תחילת האירוע בזמן השמעת מוזיקה מעמדת התקליטן הודעתי למאיה שהעוצמה גבוהה יחסית לאתמול, ואכן הגיע איש הסאונד והנמיך (ראה מדידות 7143 7144). שאר נקודות המדידה


הקבועות (למעט נקודה אחת ברמת גן מדידה 7152 שהונמכה לאחר בקשתי) לא הייתה חריגה מעבר לסף שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה.

## 4. מצורפים ספחים של תדפיסי המדידות להופעת עומר אדם

### L7143.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

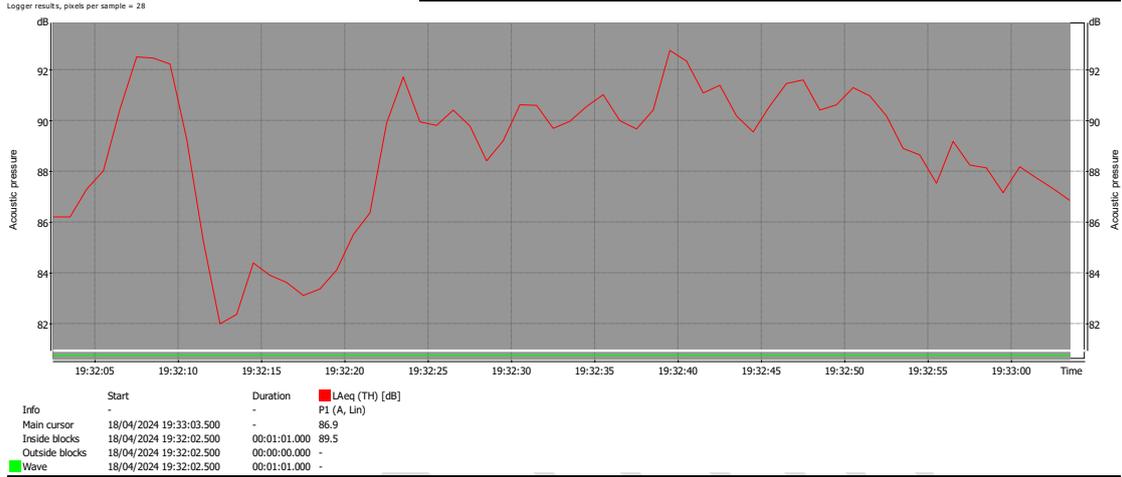


### L7144.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

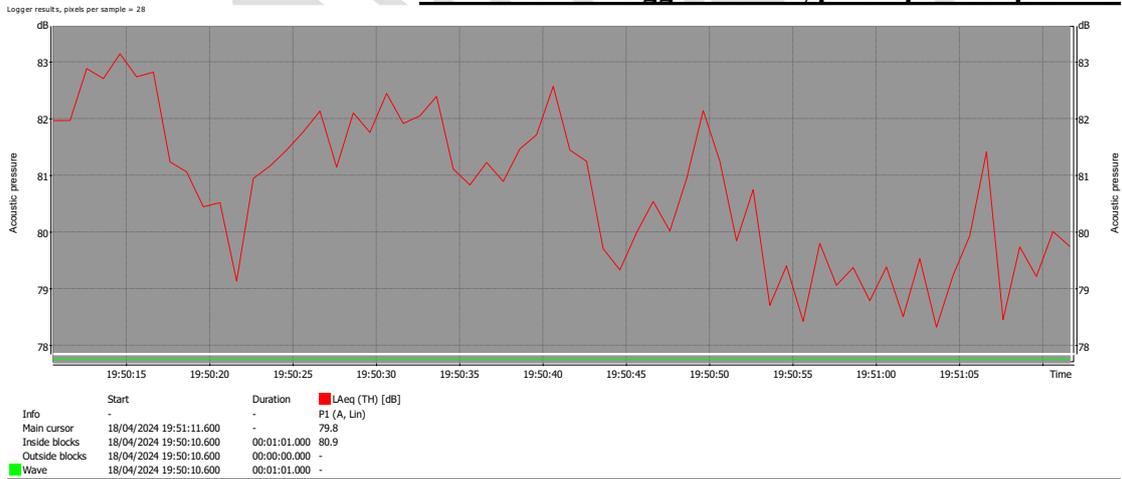


### L7145.SVL : Logger results, pixels per sample = 28


# 4

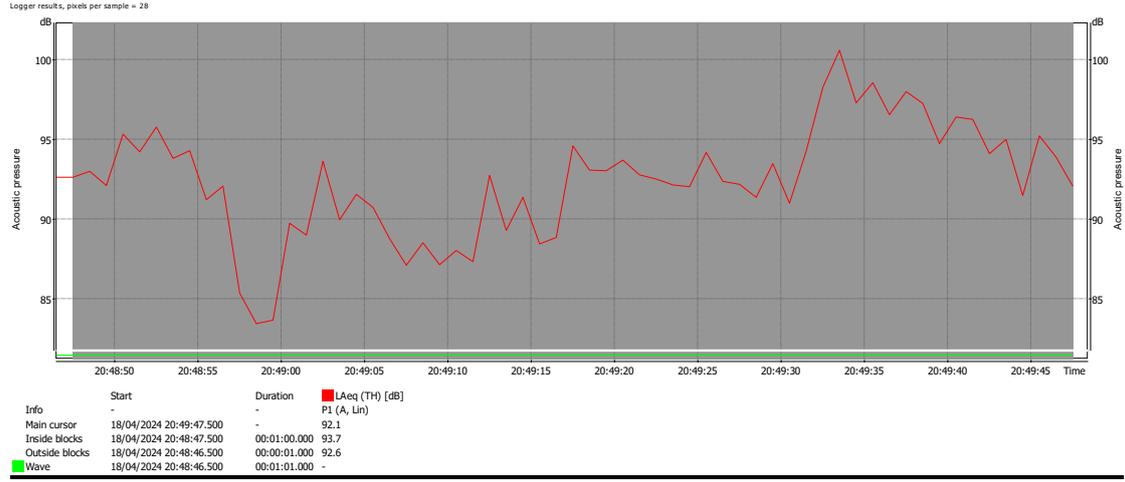

## L7146.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

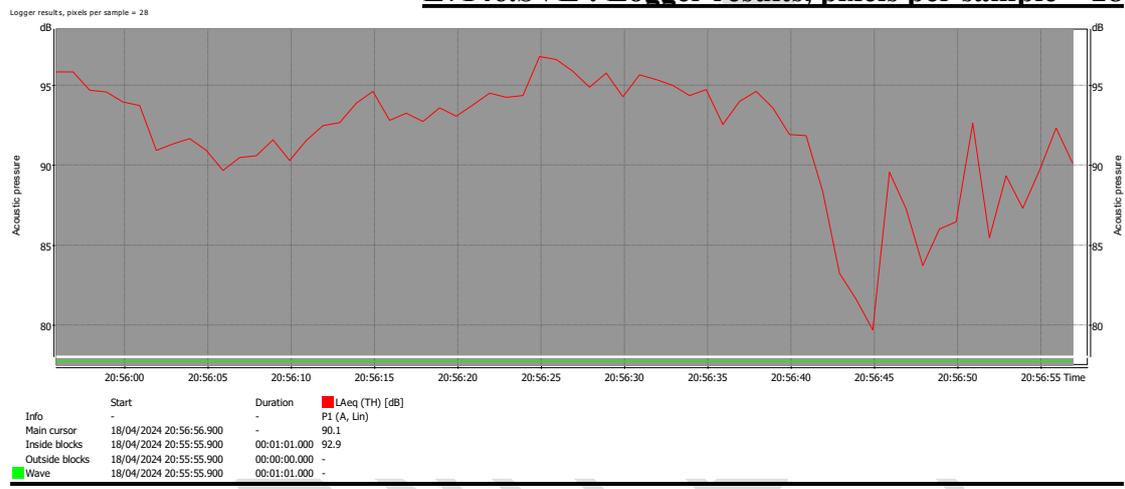


## L7147.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

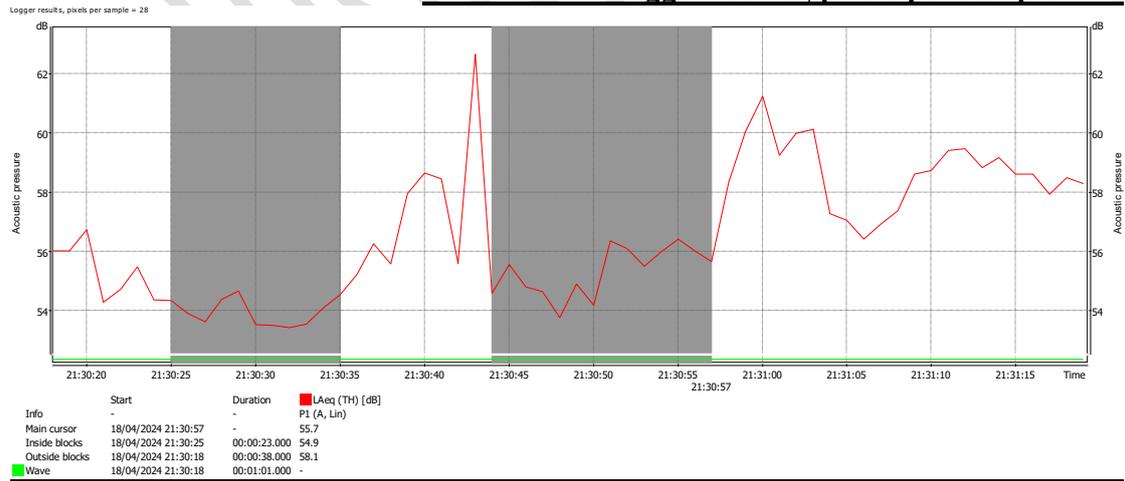


## L7148.SVL : Logger results, pixels per sample = 27


# 5

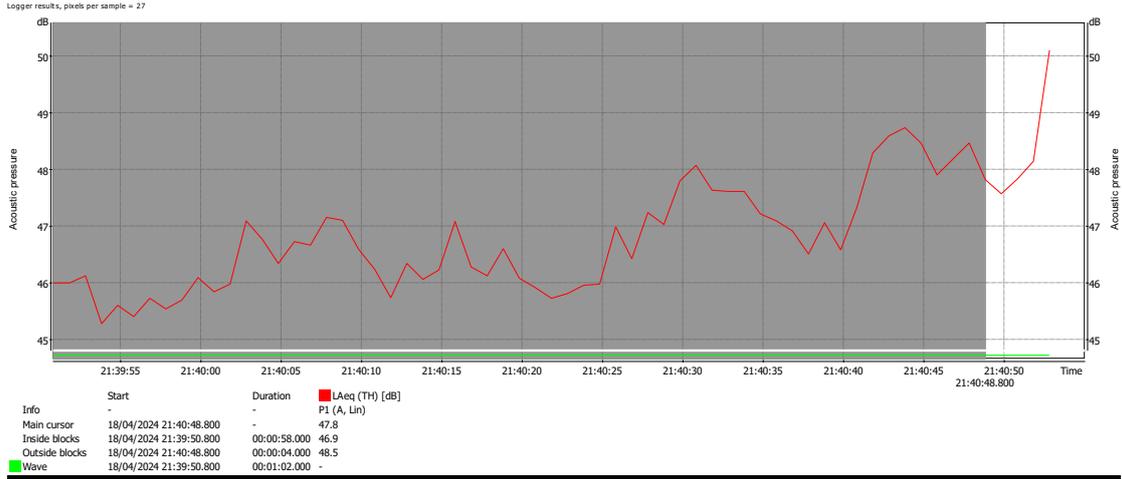

## L7149.SVL : Logger results, pixels per sample = 37

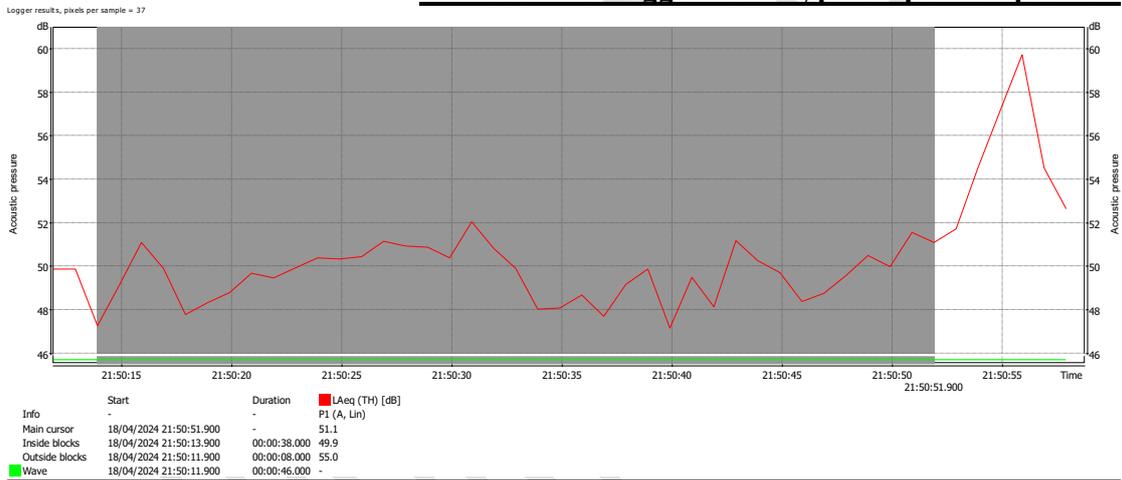


## L7150.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

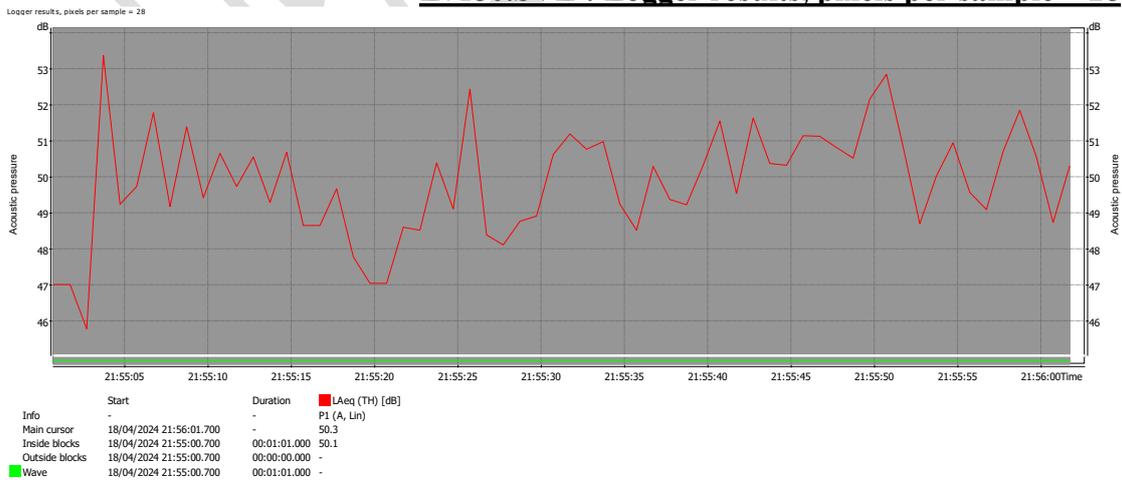


## L7151.SVL : Logger results, pixels per sample = 28


# 6

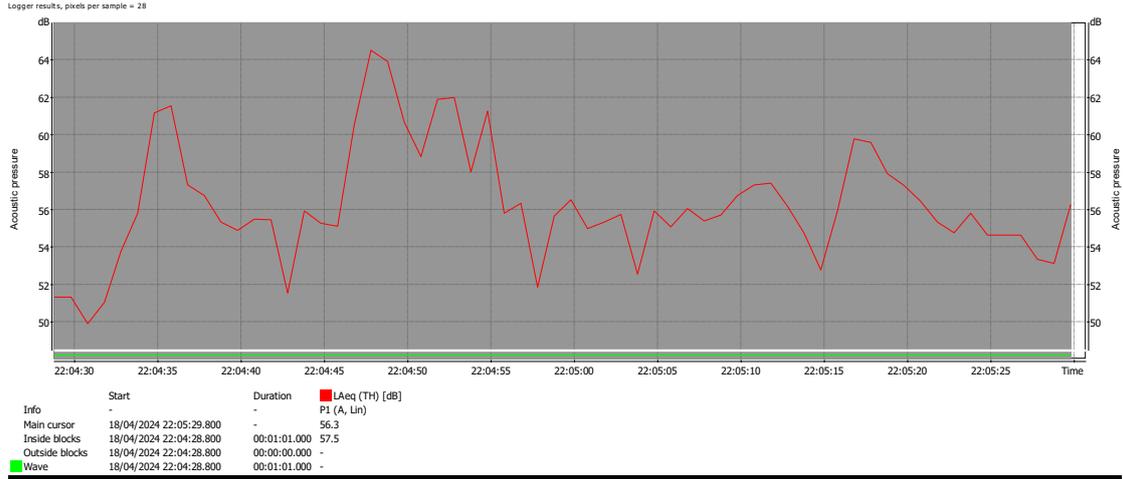

## L7152.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

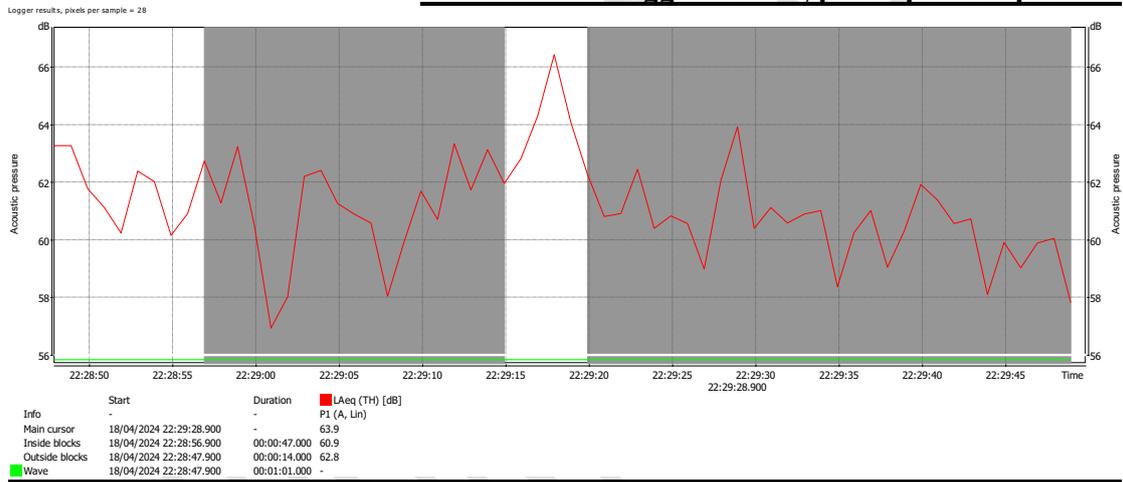

## L7153.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

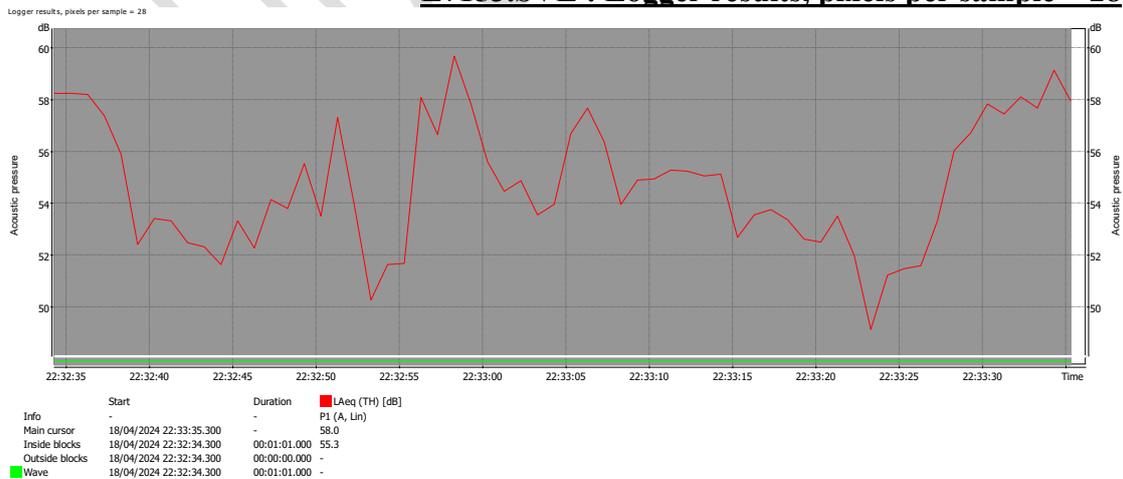

**5. מצורף מכתב הנחייה של ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה לסף הרעש המכסימלי סמוך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון**

4. נבהיר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהעירייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
5. בהקשר זה נבהיר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנויים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצ"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבהיר כי כוונת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

בברכה  
 יורם הורביץ  
 מנהל מחוז תל אביב

**העתק פנימי:**

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)  
 גב' עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב  
 גב' אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב  
 עו"ד אביב שהרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב

**העתק חיצוני:**

גב' חווה מנדרוביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים  
 גב' יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב  
 מלכי שמואל  
 מודד רעש מוסמך  
 יועץ אקוסטי

