

1



מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

מודד רעש ויועץ אקוסטי
חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה
אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז
MALKI- ELECTRO-Acoustic
LINE ARRAY SOUND FOH

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

אירוע בתאריך 24-4-25 עומר אדם הופעה מס 4

1.א. בדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות


L7213.SVL : Logger 1/3 Octave, 25/04/2024 17:59:24.400

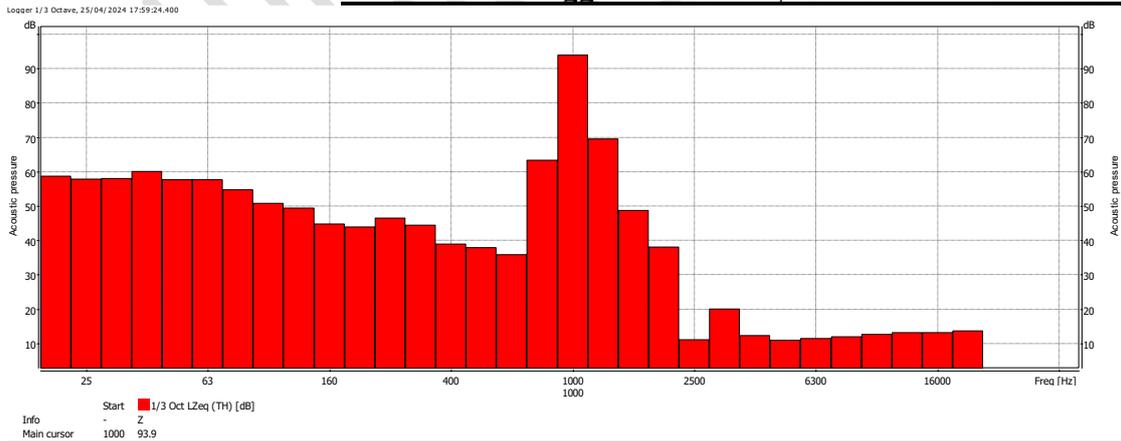

תוצאה: 93.9 DB

1.ב.בדיקת כיוול ציוד המדידה לאחר ביצוע המדידות

L7224.SVL : Logger 1/3 Octave, 25/04/2024 22:41:28.800

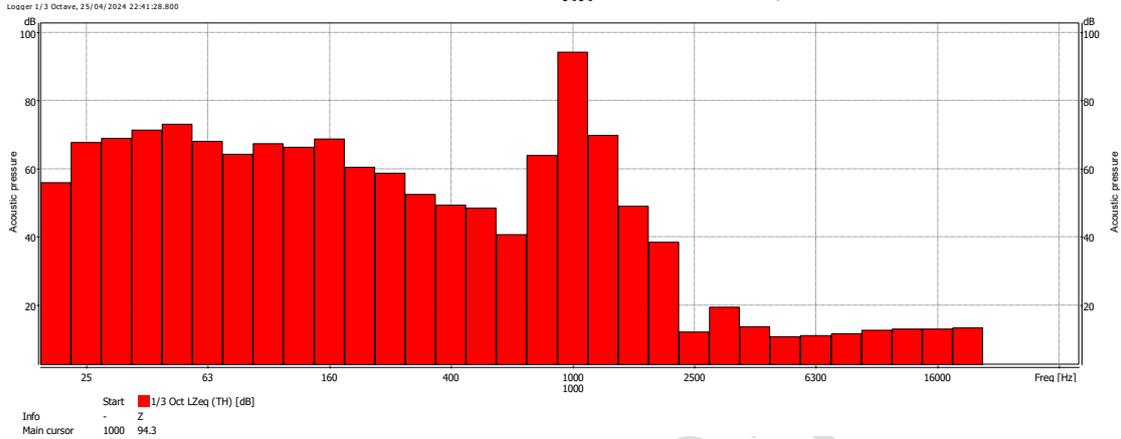

תוצאה : 93.3 DB

2.תוצאות המדידות

מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה(שעת המדידה מצורפת בתדפיס).

מס בדיקה	תאריך	שם האומן	מקום הבדיקה	תוצאה DBA
7214	25-4-24	עומר אדם	תקליטן מדידה עמדת מיקסר	82
7215	25-4-24	עומר אדם	עומר אדם עמדת מיקסר	95.7 נעשתה פנייה להפקה להורדת סאונד
7216	25-4-24	עומר אדם	קצה טריבונה צפונית	95.5 נעשתה פנייה נוספת להפקה להורדת סאונד
7217	25-4-24	עומר אדם	רפידים	64.6 נעשתה פנייה להפקה להורדת סאונד
7218	25-4-24	עומר אדם	קדש ברנע	58.6
7219	25-4-24	עומר אדם	הדר יוסף	55.1
7220	25-4-24	עומר אדם	זיכרון משה	56.3
7221	25-4-24	עומר אדם	שלום אשן	62.3 נציג הסאונד עודכן והונחה להוריד סאונד
7222	25-4-24	עומר אדם	רוקח	52.2
7223	25-4-24	עומר אדם	השושנים	51.3


סיכום האירוע הופעה מס 4

מתחם האירוע עמד בדרישות בהתאם לתכנון אקוסטי שביצעתי בתאום עם אנשי ההפקה + סאונדמן אומן + נציג הגברה.


לצערנו מזג אוויר הקיצוני שהיה במופע הזה השפיע מאוד בסאונד.

4. מצורפים ספחים של תדפיסי המדידות להופעת עומר אדם


L7214.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

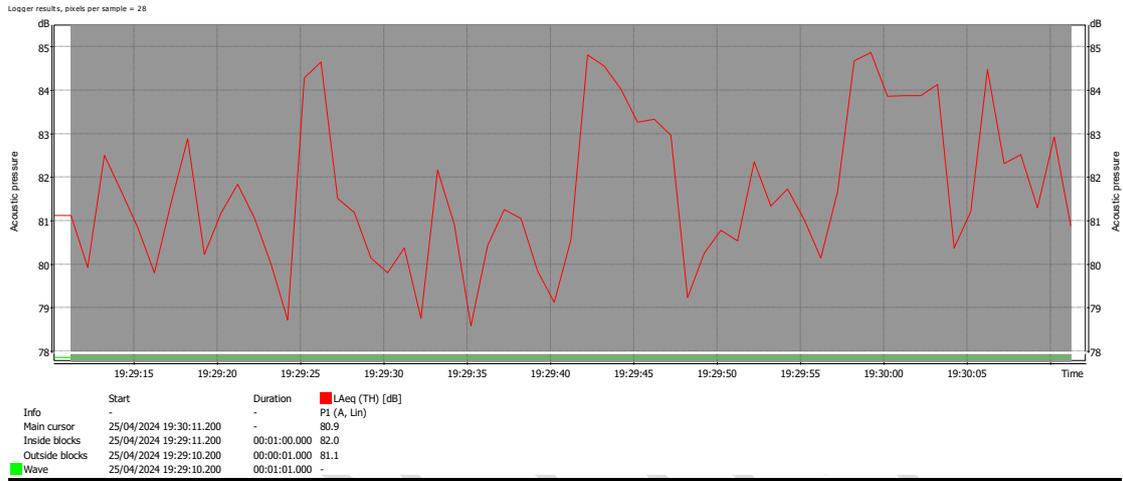


L7215.SVL : Logger results, pixels per sample = 25

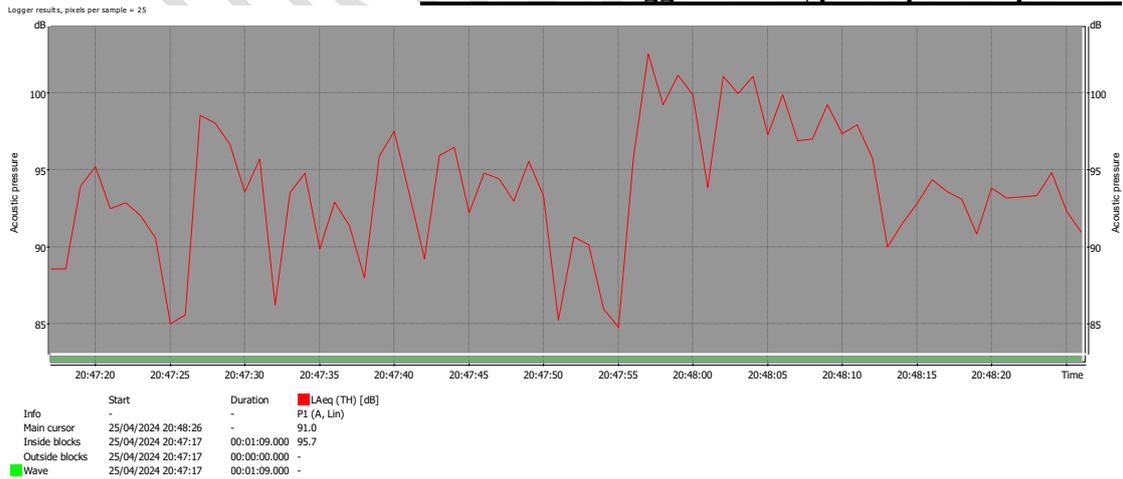


L7216.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

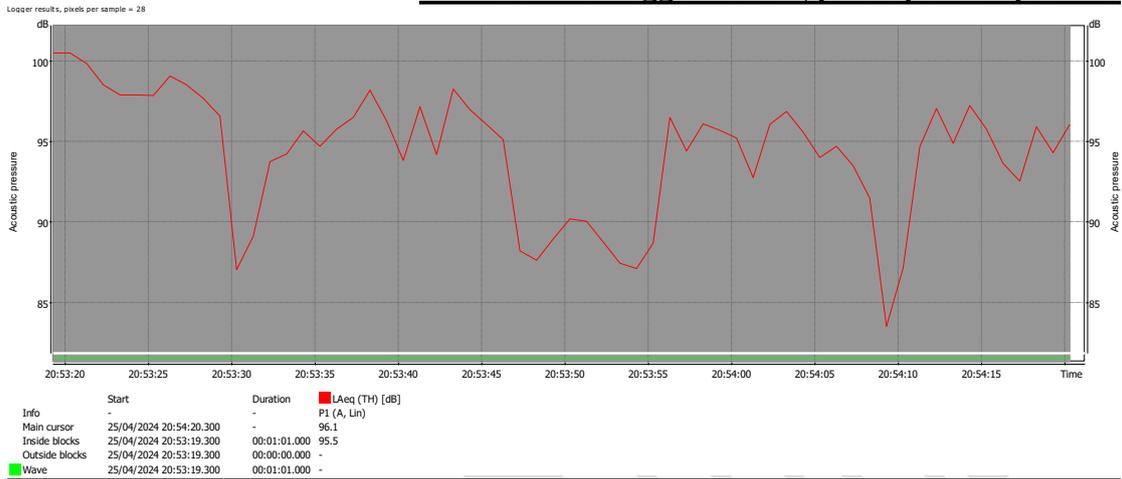


L7217.SVL : Logger results, pixels per sample = 47

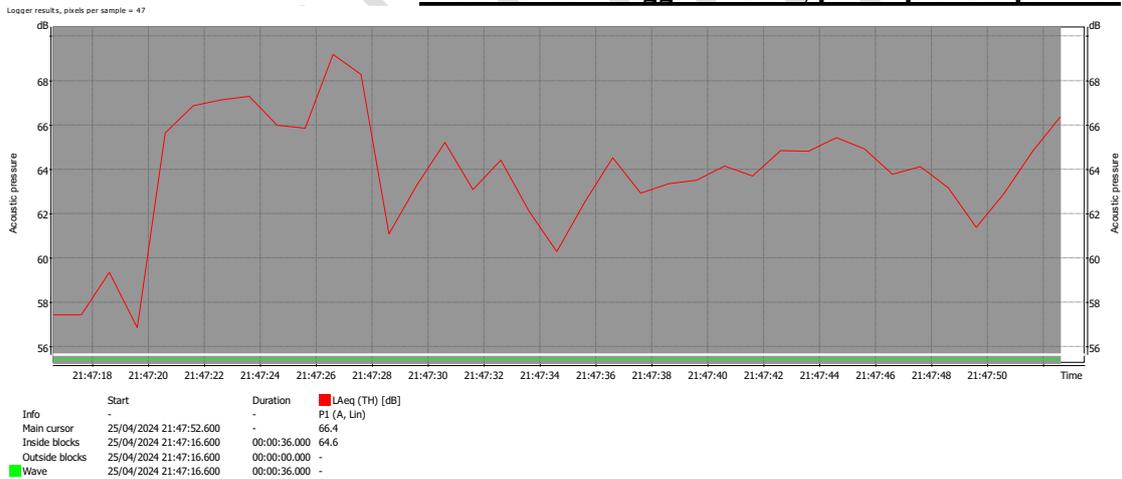


L7218.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

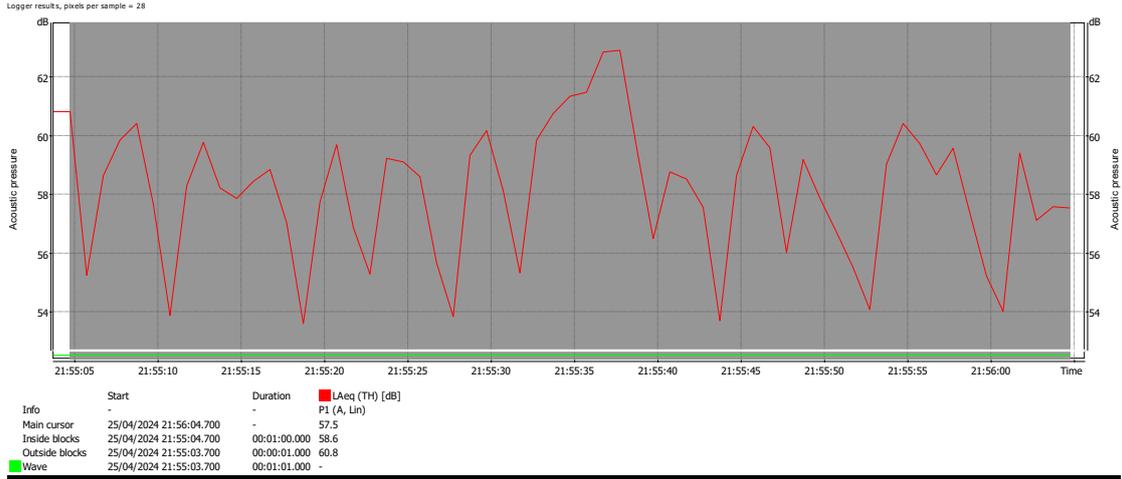


L7219.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

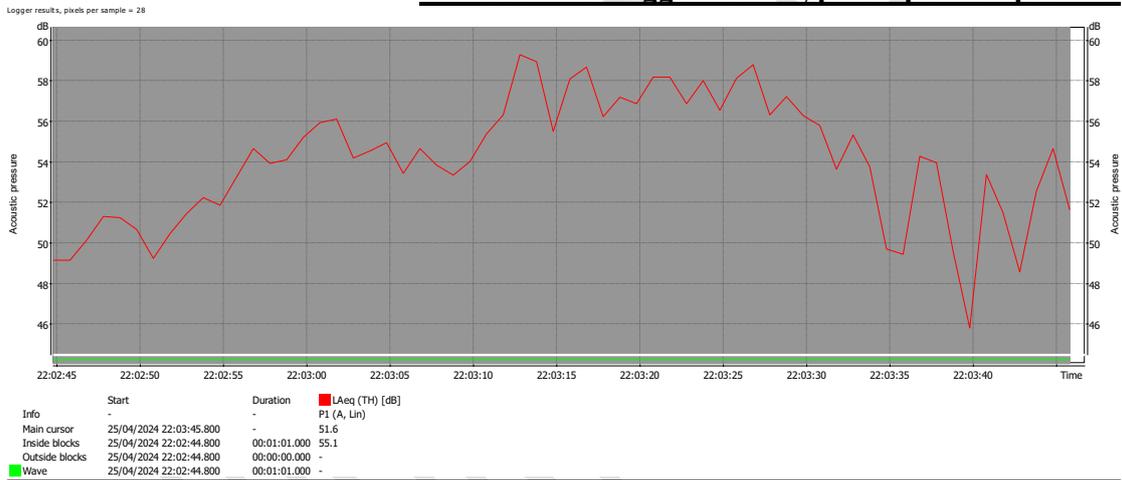


L7220.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

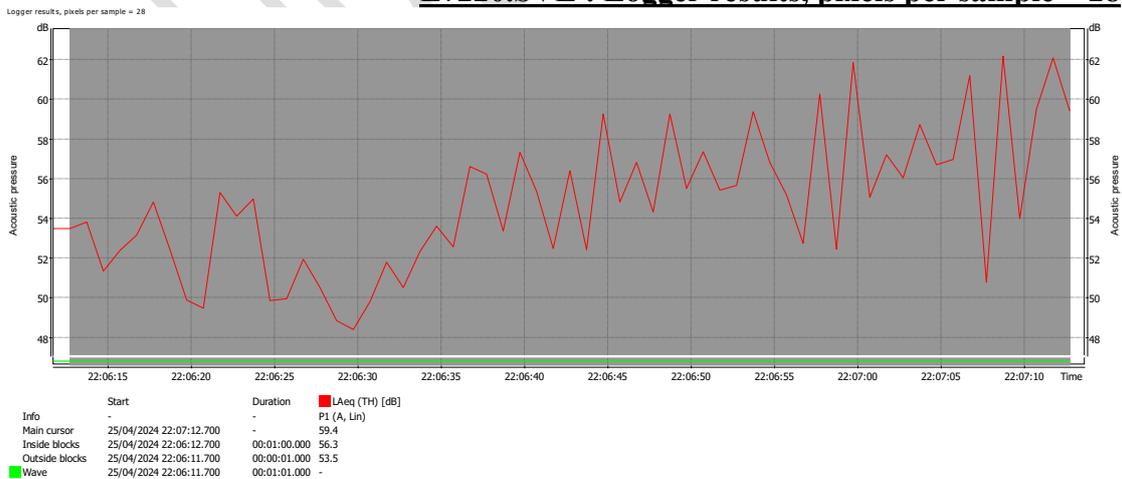


L7221.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

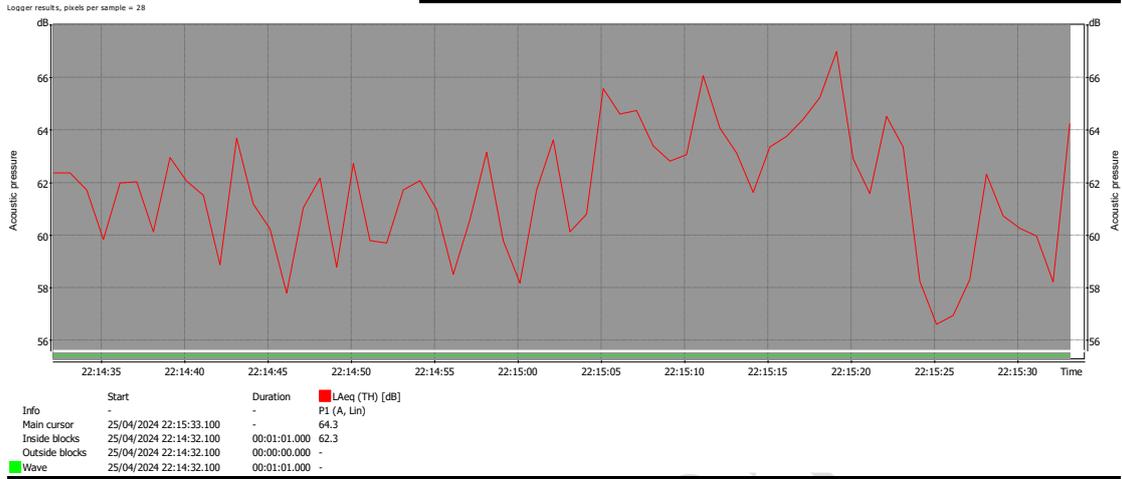

L7222.SVL : Logger results, pixels per sample = 31

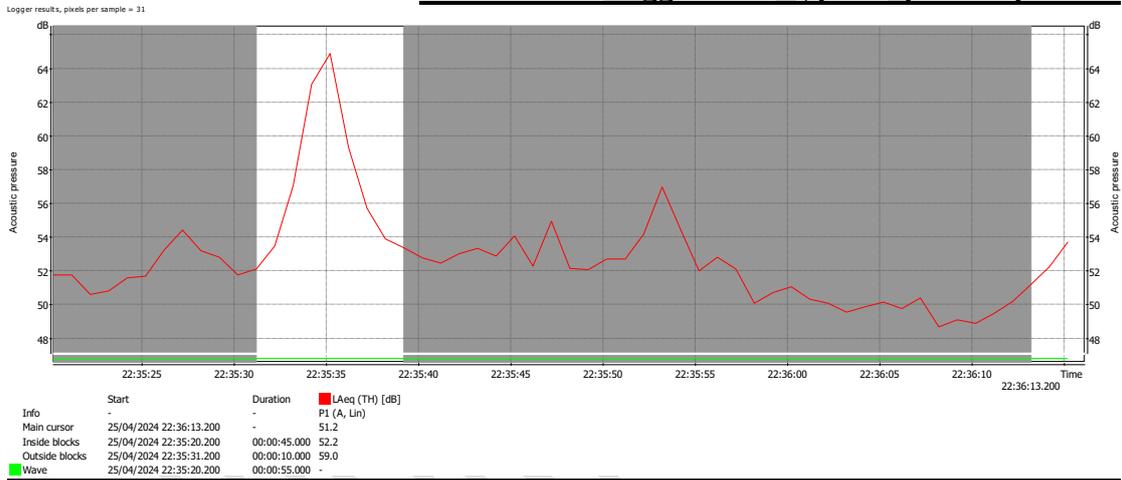

L7223.SVL : Logger results, pixels per sample = 26

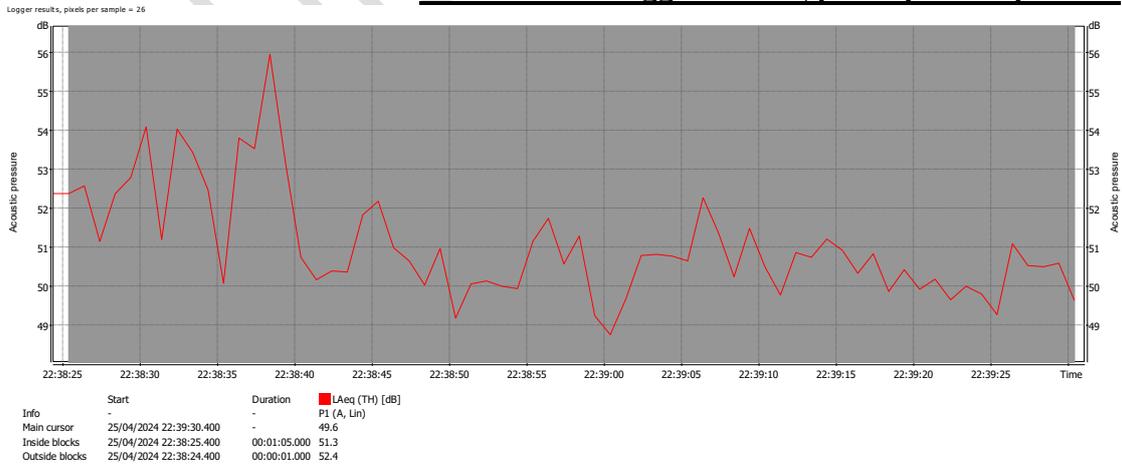

5. מצורף מכתב הנחייה של ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה לסף הרעש המכסימלי סמוך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון

4. נבחר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהעירייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
5. בהקשר זה נבחר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנויים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצ"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבחר כי בכוננת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

בברכה
יורם הורביץ
מנהל מחוז תל אביב

העתק פנימי:

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)
גב' עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב
גב' אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב
עו"ד אביב שהרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב

העתק חיצוני:

גב' חווה מנדרוביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים
גב' יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב
מלכי שמואל
מודד רעש מוסמך
ויועץ אקוסטי



במסגרת פרויקט