

1



מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

**מודד רעש ויועץ אקוסטי
חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה
אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז
MALKI- ELECTRO-Acoustic
LINE ARRAY SOUND FOH**

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

אירוע מס 91 בתאריך 3-11-2025 אייל גולן בפארק


א.1. בדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות

L10337.SVL : Logger 1/3 Octave, 03/11/2025 18:42:57.800

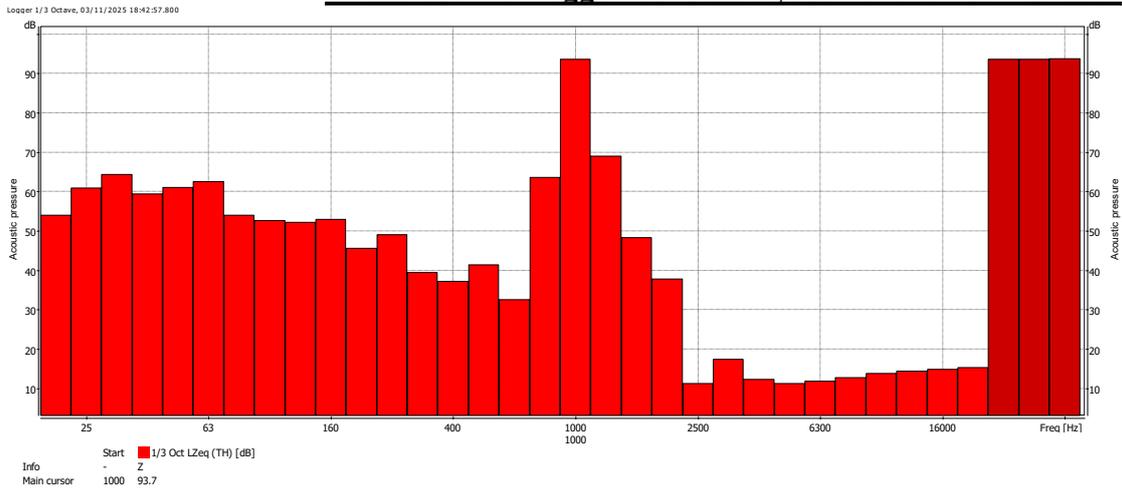

תוצאה : 93.7 DBA

L10352.SVL : Logger 1/3 Octave, 03/11/2025 22:48:39.800

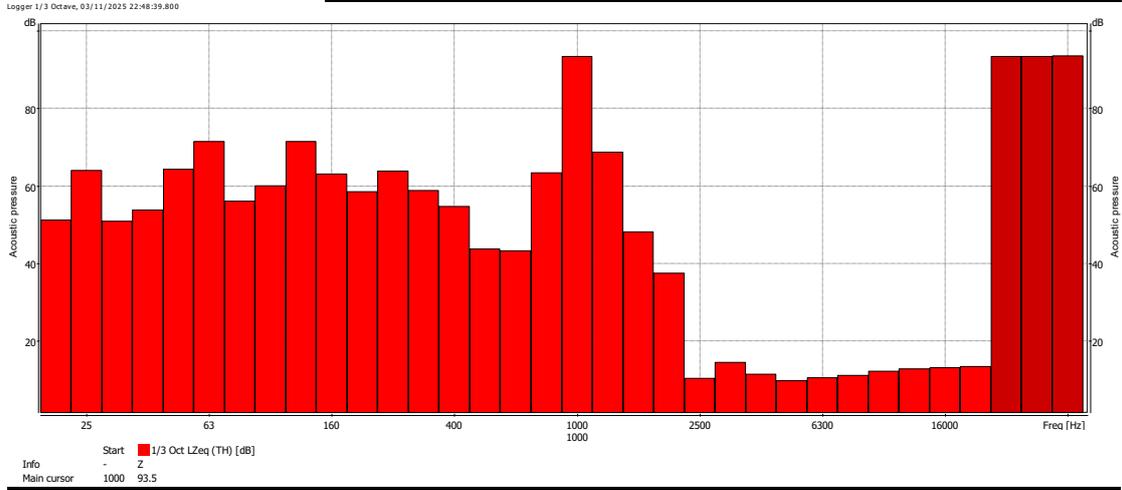


תוצאה : 93.5 DB

2.תוצאות המדידות


מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה(שעת המדידה מצורפת בתדפיס).

מס בדיקה	תאריך	שם האומן	מקום הבדיקה	תוצאה
10338	3-11-25	אייל גולן	עמדת מיקסר אייל גולן תחילת אירוע	97.9 DBA
10339	3-11-25	אייל גולן	עמדת מיקסר אייל גולן תחילת אירוע	99.2 DBA
10340	3-11-25	אייל גולן	רפידים	58.5 DBA
10341	3-11-25	אייל גולן	קדש ברנע	48.9 DBA
10342	3-11-25	אייל גולן	קהילת לודג	47.4 DBA
10343	3-11-25	אייל גולן	שלום אש	59.9 DBA
10344	3-11-25	אייל גולן	שלום אש מדידה נוספת	59.1 DBA
10345	3-11-25	אייל גולן	רוקה פינת הרקפת	61.8 DBA
10346	3-11-25	אייל גולן	רוקה	65.5 DBA
10347	3-11-25	אייל גולן	רוקה	59.9 DBA
10348	3-11-25	אייל גולן	השושנים	61.4 DBA
10349	3-11-25	אייל גולן	רננים	56.7 DBA
10351	3-11-25	אייל גולן	רוקה פינת הרקפת	65 DBA

L10338.SVL : Logger results, pixels per sample = 26

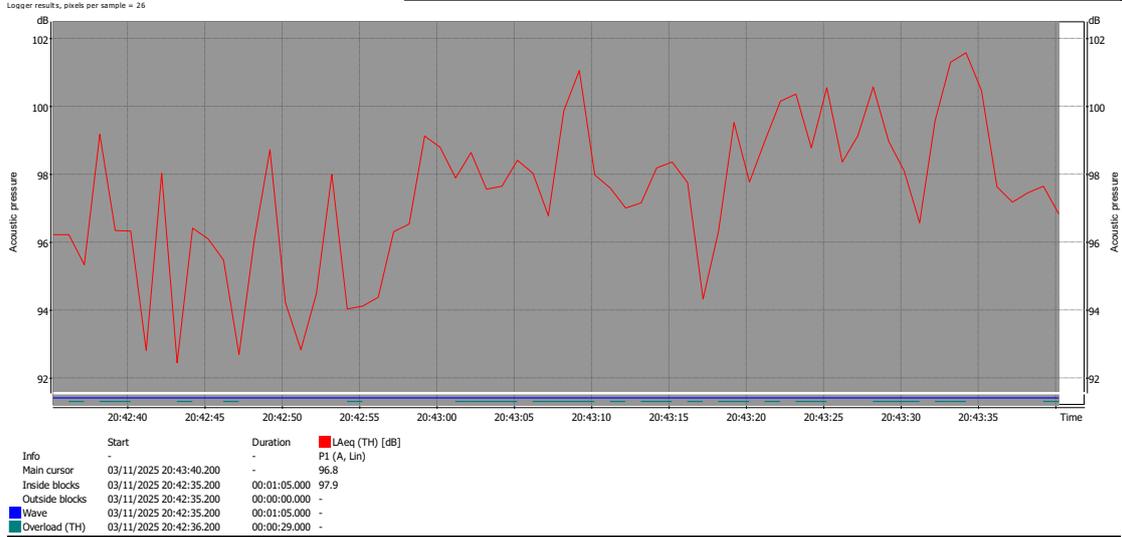


L10339.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

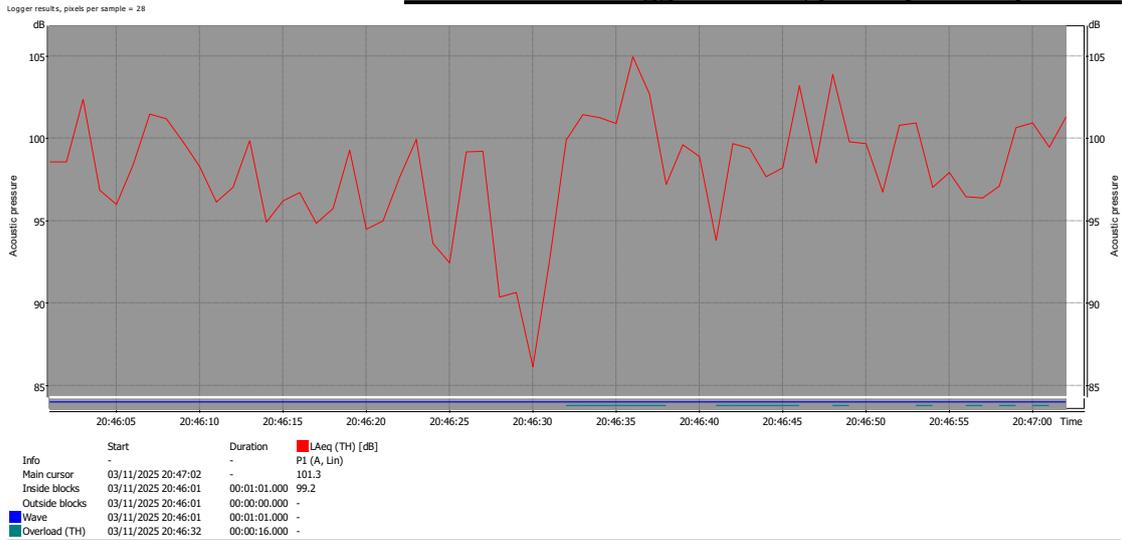


L10340.SVL : Logger results, pixels per sample = 28


4

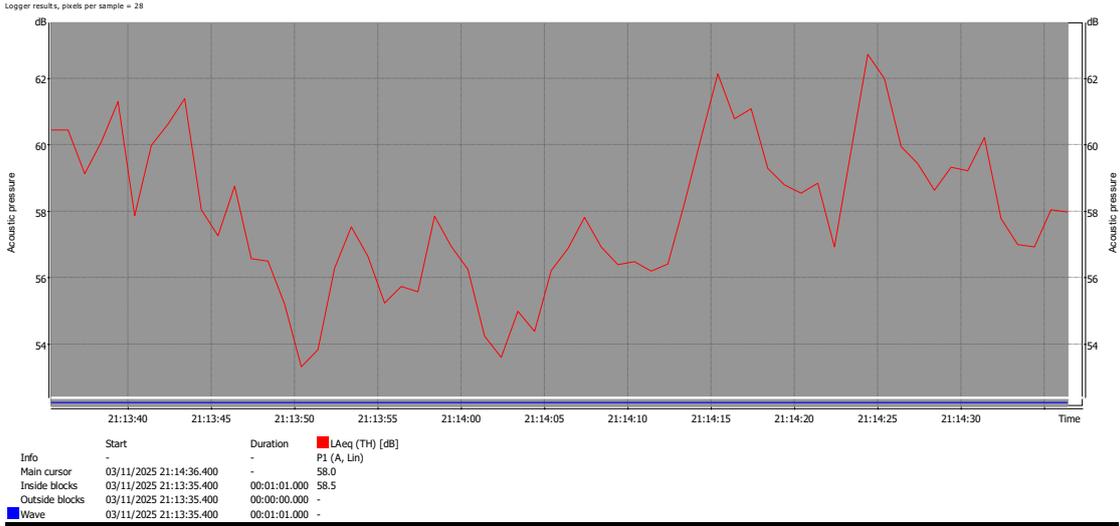


L10341.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

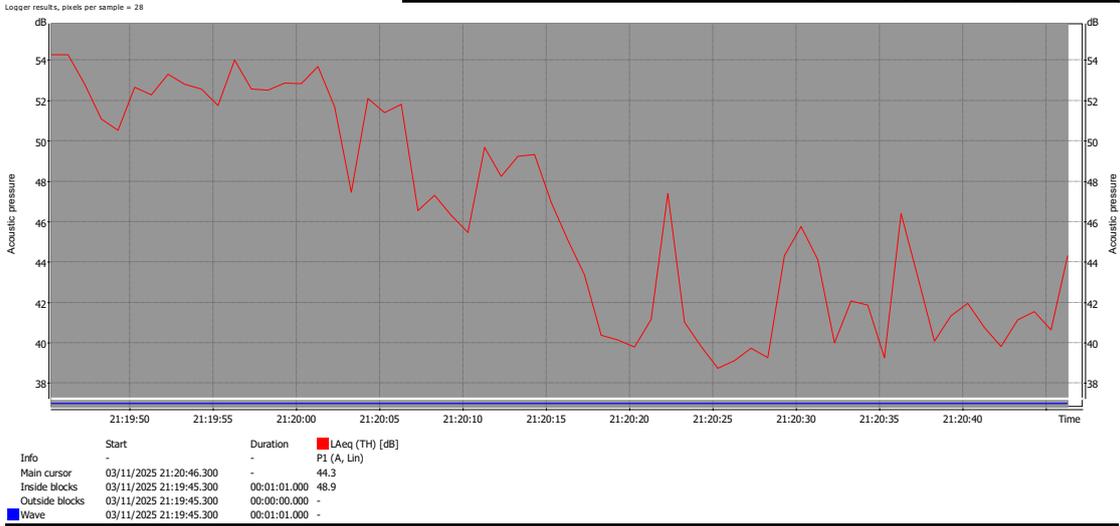


L10342.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

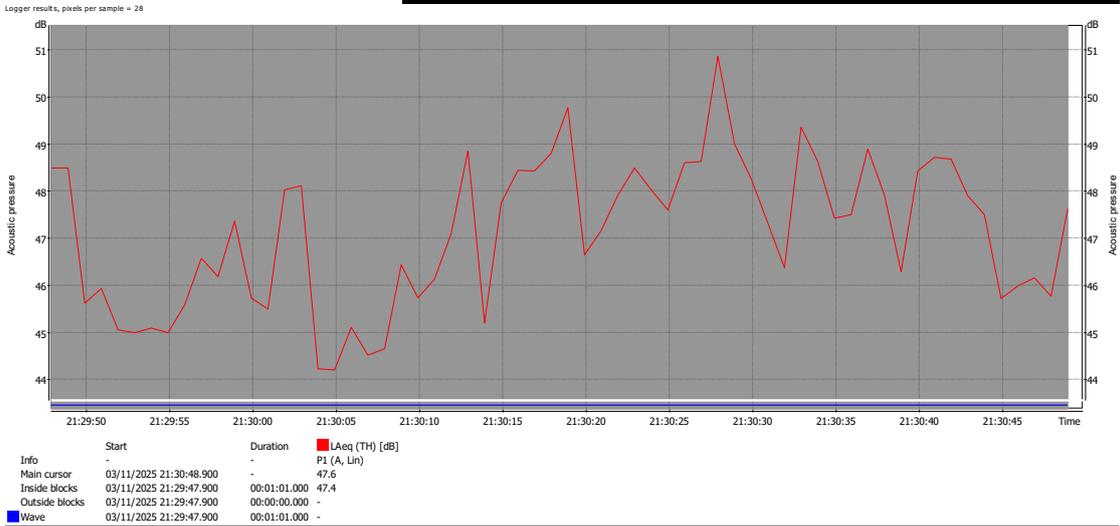


L10343.SVL : Logger results, pixels per sample = 25

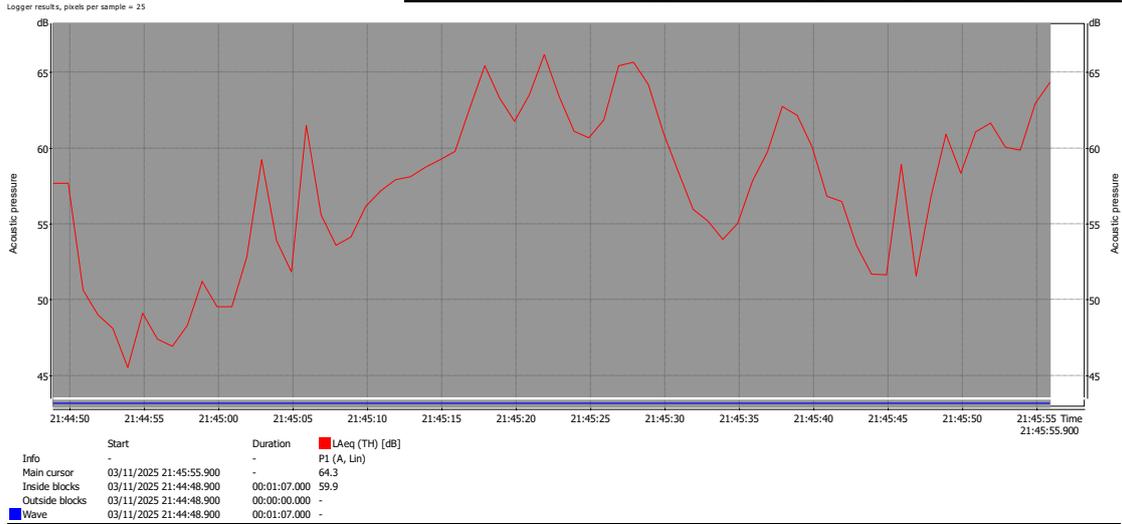

L10344.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

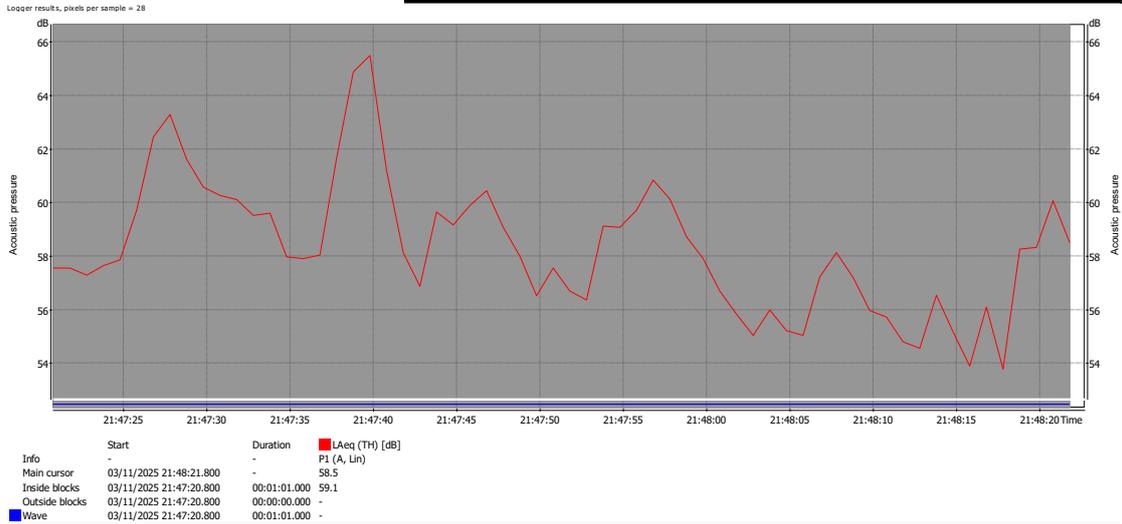


L10345.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

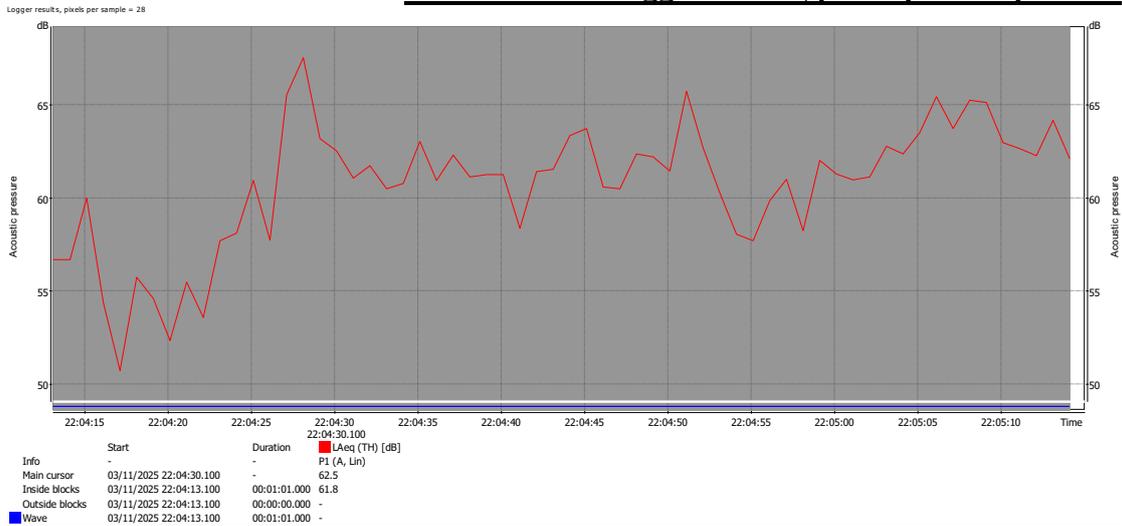


6


L10346.SVL : Logger results, pixels per sample = 17

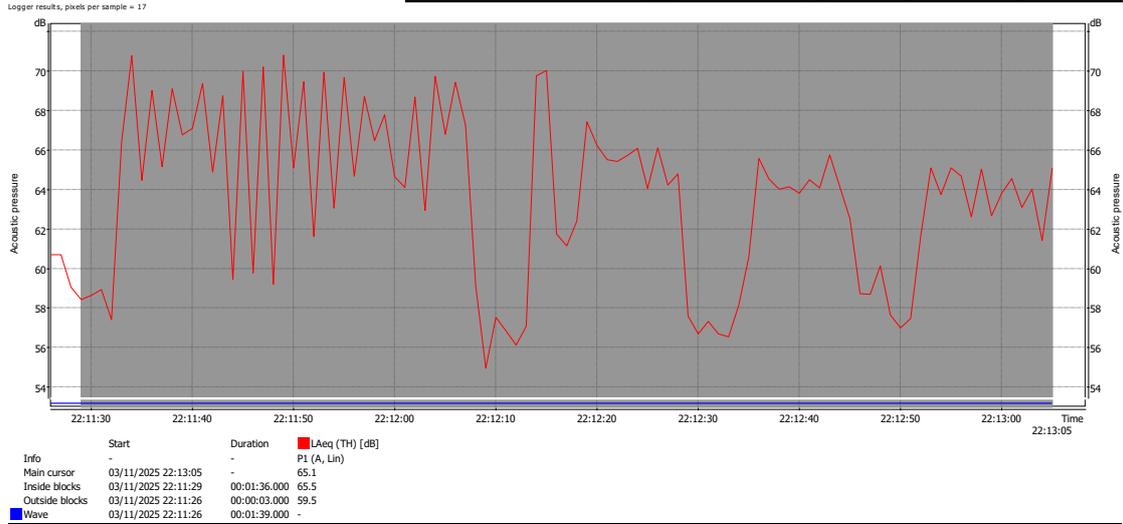


L10347.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

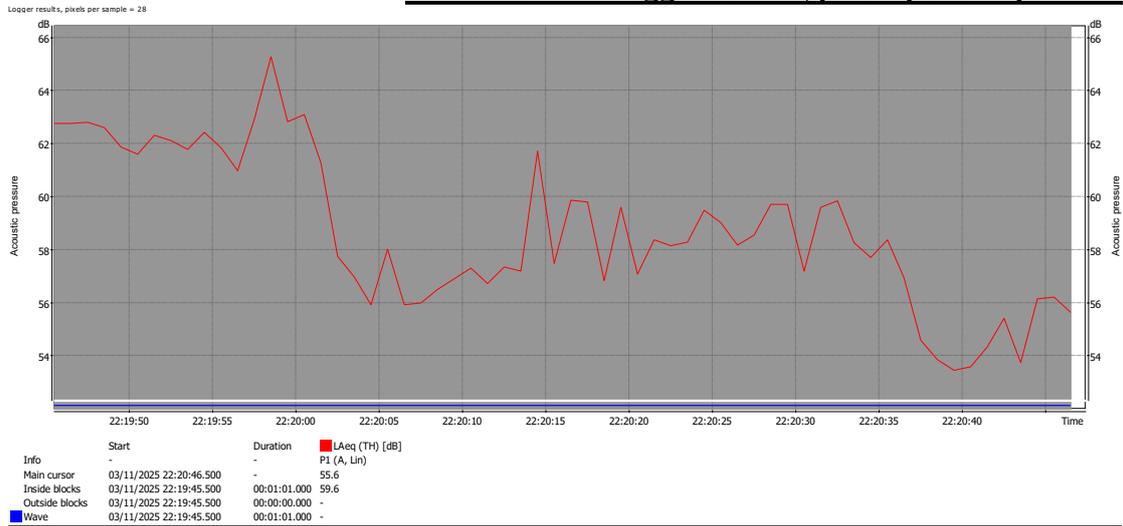


L10348.SVL : Logger results, pixels per sample = 21

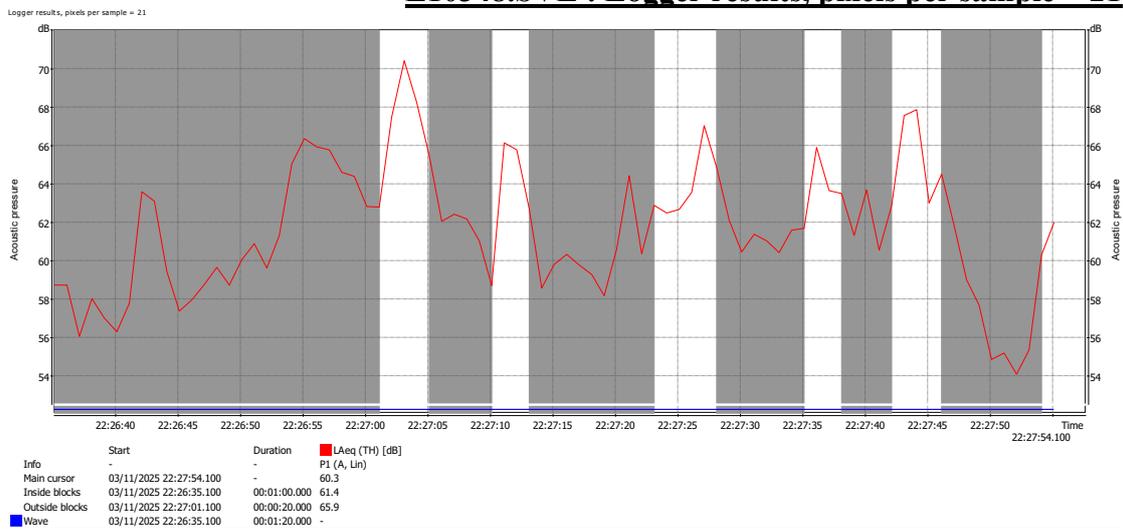

L10349.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

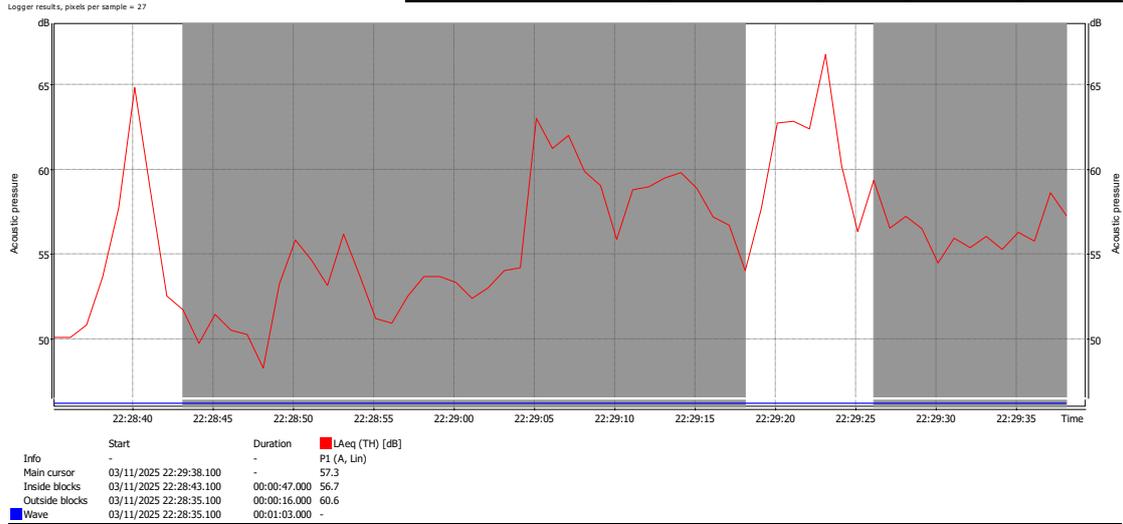

L10351.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

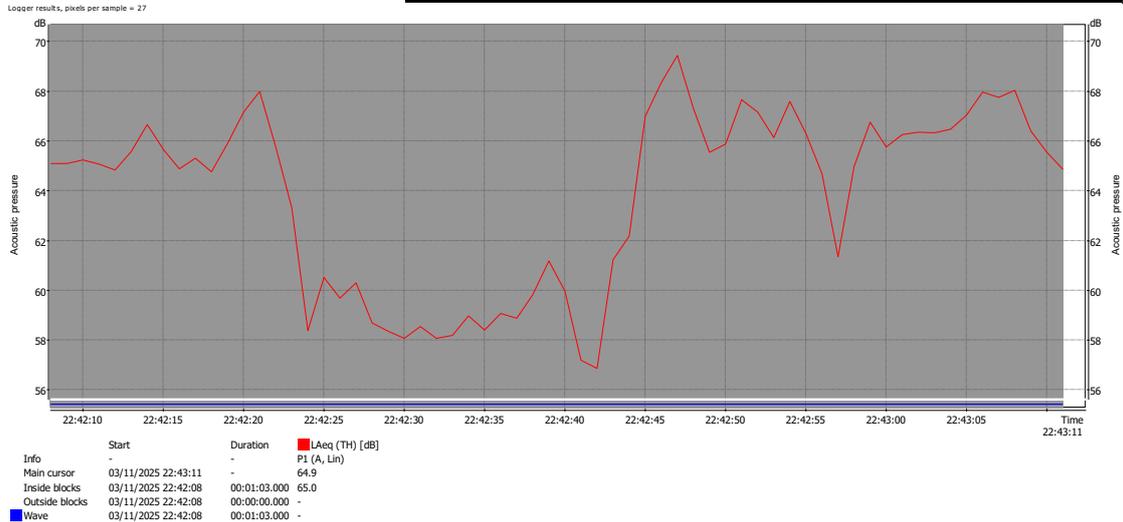

5. סיוכום לאירוע השני תאריך 3-11-2025

בכתובת רוקח [redacted] אותרו חריגות נקודתיות, ובתיאום רציף עם הבקרה בוצעה הפחתה מיידיית בעוצמות לעמידה ב LEQ 94 dBA . מתצלומי הבקרה (מזידות 10338–10339) ניכר כי לאחר תחילת ההופעה נרשמה ירידה משמעותית בערכים. יש לציין כי רמות הרעש מושפעות גם מתנאים סביבתיים כדוגמת רוח, לחות וטמפרטורה, אולם ההתאמות שבוצעו בשטח ובבקרה הביאו לאיזון המערכת .

סמוך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון

4. נבחר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהעירייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרם אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
5. בהקשר זה נבחר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנייים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצ"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבהיר כי בכונת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

בברכה
יורם הורביץ
מנהל מחוז תל אביב

העתק פנימי:

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)
גבי עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב
גבי אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב
עו"ד אביב שחרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב

העתק חיצוני:

גבי חווה מנדרוביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים
גבי יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב
מלכי שמואל
מודד רעש מוסמך
ויועץ אקוסטי

