

1



**מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה**

**נוסד ב-1978**

**מודד רעש ויועץ אקוסטי**  
**חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה**  
**אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז**  
**MALKI- ELECTRO-Acoustic**  
**LINE ARRAY SOUND FOH**

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

**בתאריך 1-6-23 רובי ויליאם**

**ב.ב. אדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות**


**L5846.SVL : Logger 1/3 Octave, 01/06/2023 19:16:11.300**

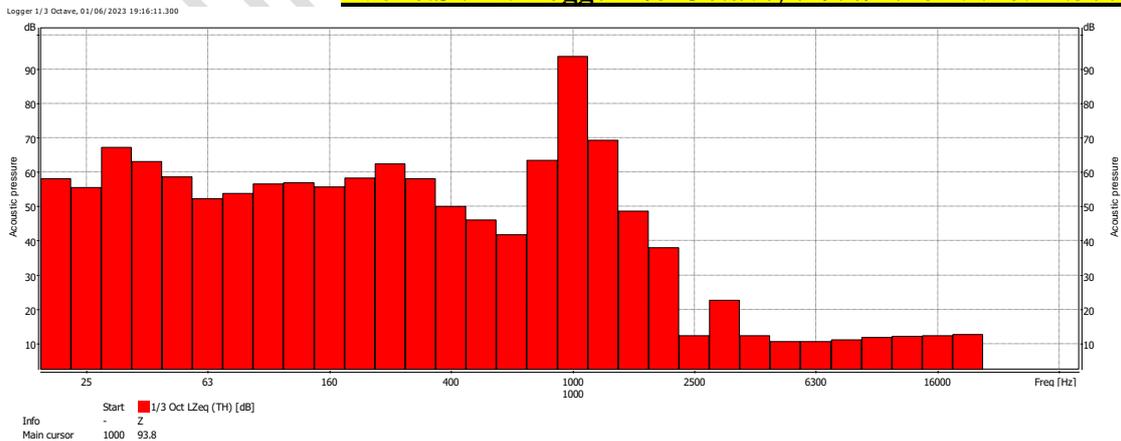

**תוצאה: 93.8 DB**

## 1.ב.בדיקת כיוול ציוד המדידה לאחר ביצוע המדידות

**L5858.SVL : Logger 1/3 Octave, 01/06/2023 22:42:48**

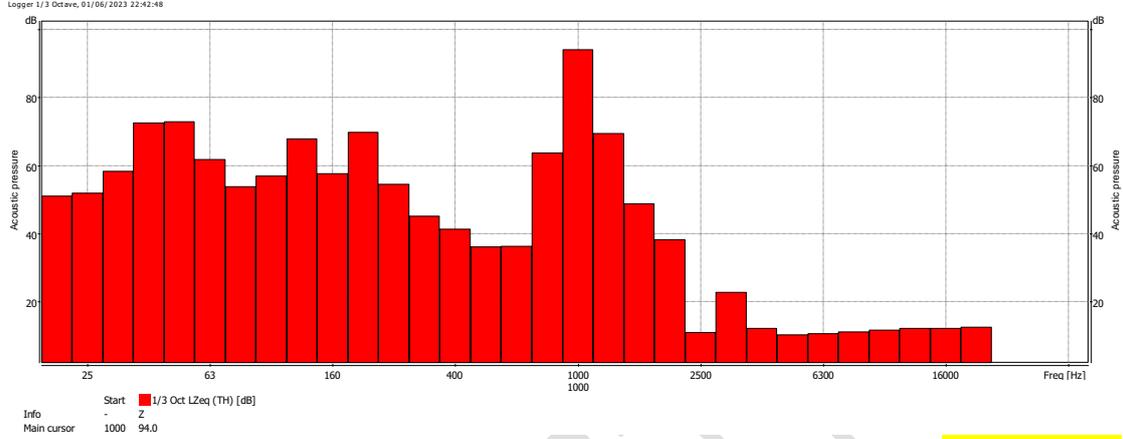


**94DB : תוצאה**

## 2. תוצאות המדידות


מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה.שעת המדידה מצורפת בתדפיס.

מס בדיקה	תאריך	שם האומן	מקום הבדיקה	תוצאה
5847	1-6-23	רובי ויליאם	6 מטר קידמת במה תקליטן	99.3
5848	1-6-23	רובי ויליאם	קצה במת האומן מול זוג 12 מופנים כלפי חוץ DJ חימום – התבקשו להמניך באסים	100.1
5849	1-6-23	רובי ויליאם	עמדת מיקסר תקליטן	97.5
5850	1-6-23	רובי ויליאם	עדיין תקליטן מדידה בגב הבמה	84.7
5851	1-6-23	רובי ויליאם	רובי ויליאם עמדת מיקסר	94.4
5852	1-6-23	רובי ויליאם	רפידים	57.1
5853	1-6-23	רובי ויליאם	קדש ברנע	47.7
5854	1-6-23	רובי ויליאם	הדר יוסף	51.1
5855	1-6-23	רובי ויליאם	שלום אש	55.7
5856	1-6-23	רובי ויליאם	רוקת	47.3
5857	1-6-23	רובי ויליאם	השושנים	48.6


**L5847.SVL : Logger results, pixels per sample = 40**

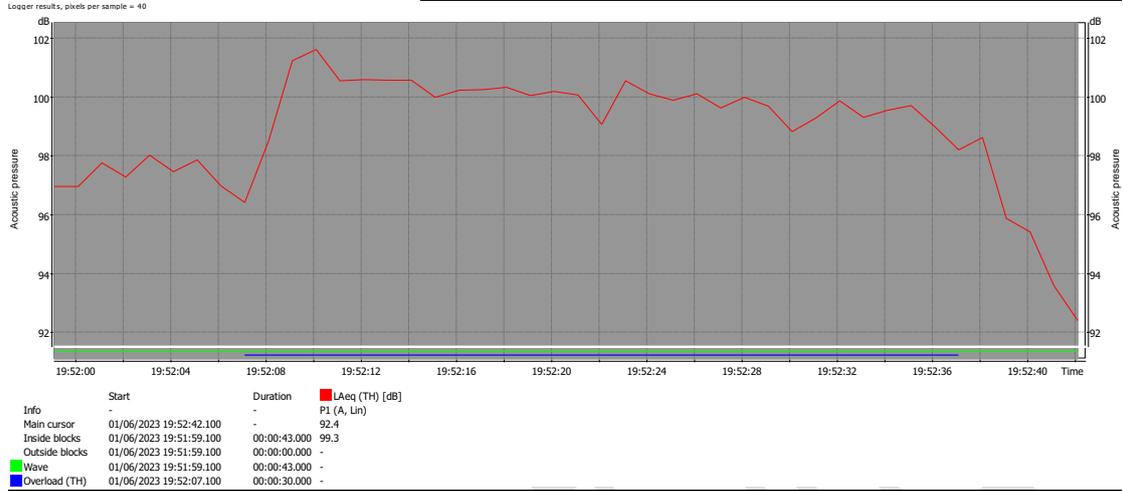


**L5848.SVL : Logger results, pixels per sample = 27**

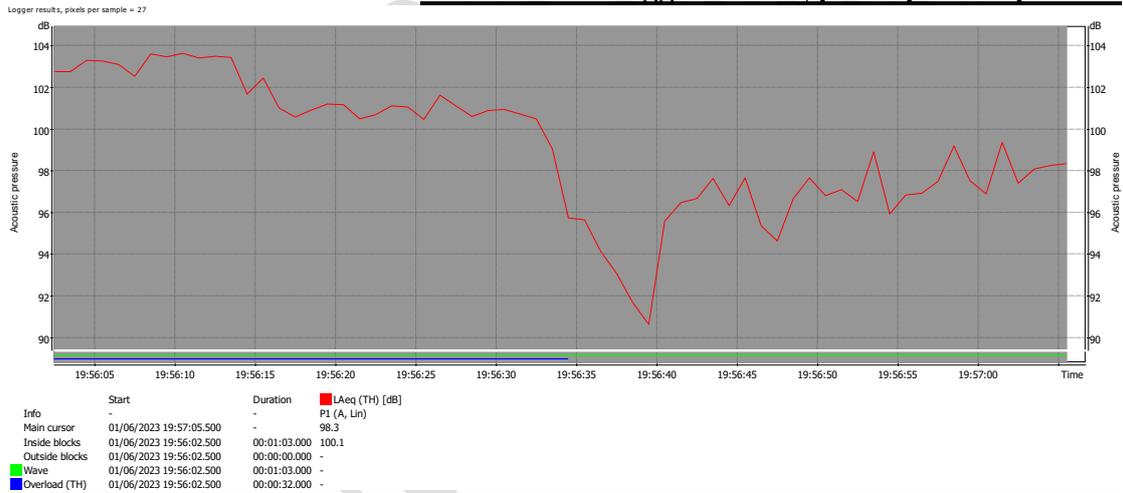

## L5849.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

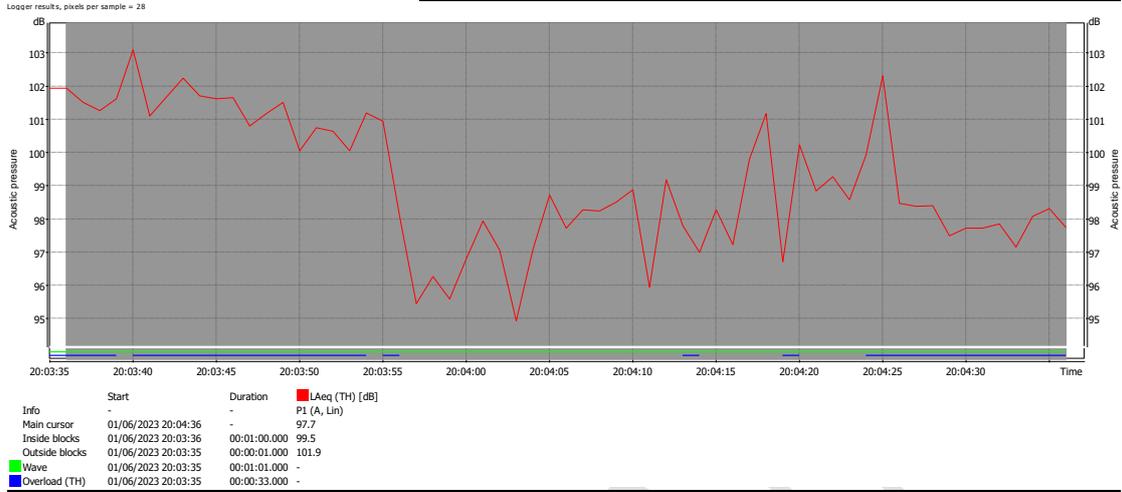


## L5850.SVL : Logger results, pixels per sample = 38

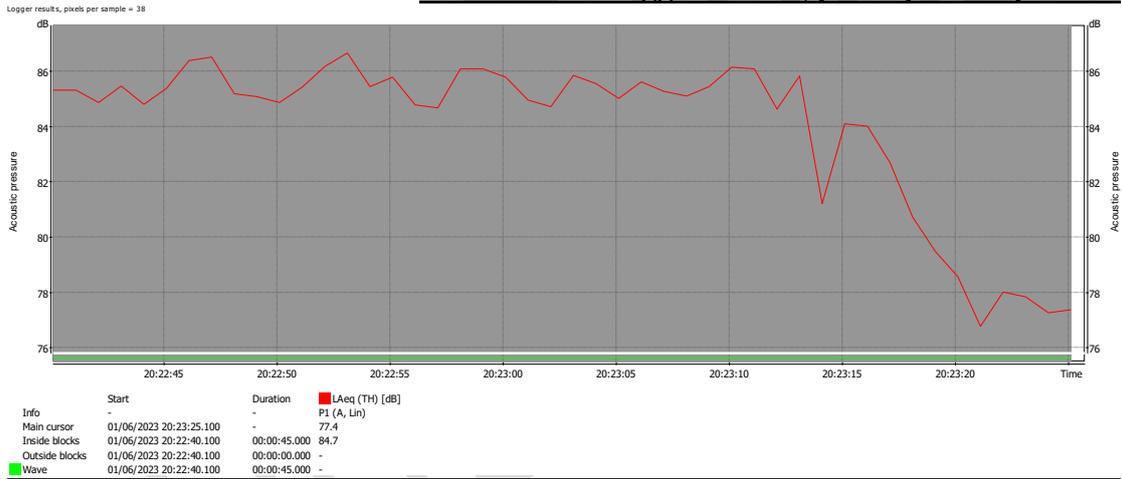


## L5851.SVL : Logger results, pixels per sample = 25



## L5852.SVL : Logger results, pixels per sample = 45

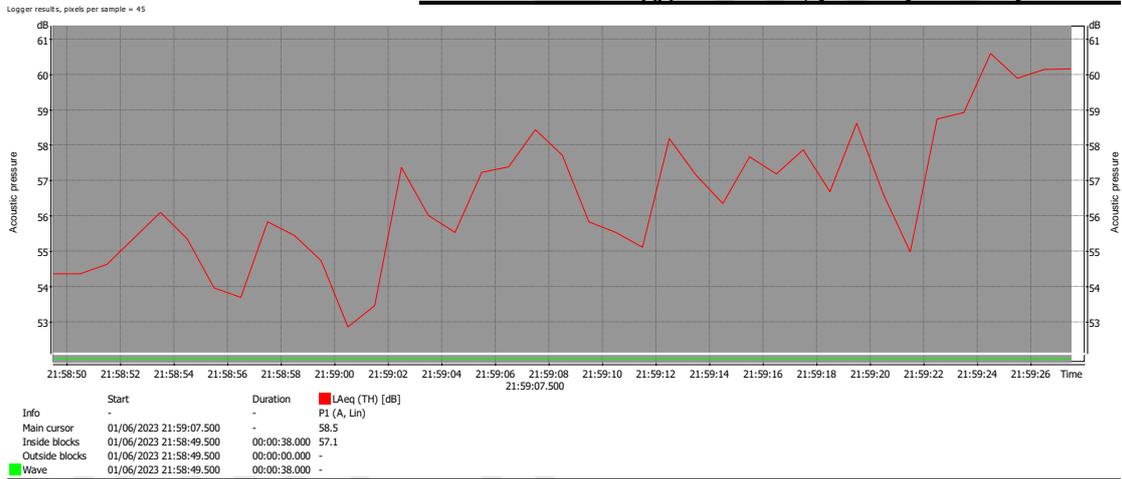


## L5853.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

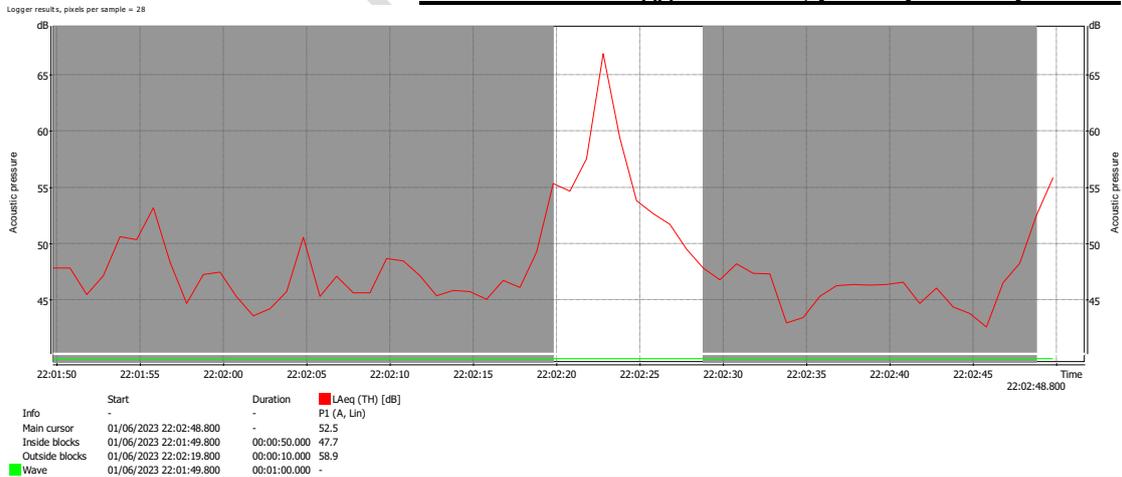


# 6

## 5854.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

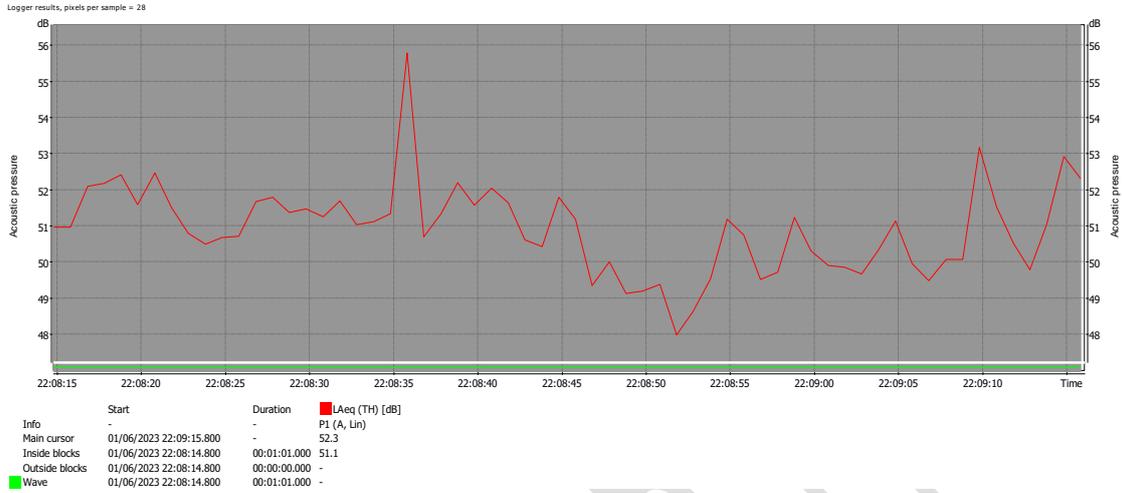


## L5855.SVL : Logger results, pixels per sample = 37

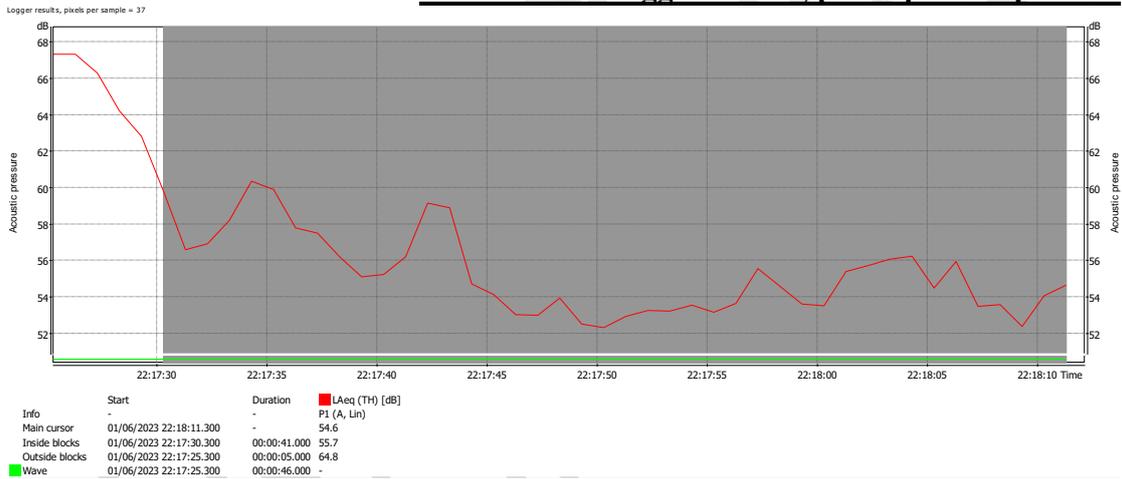


## L5856.SVL : Logger results, pixels per sample = 42

7

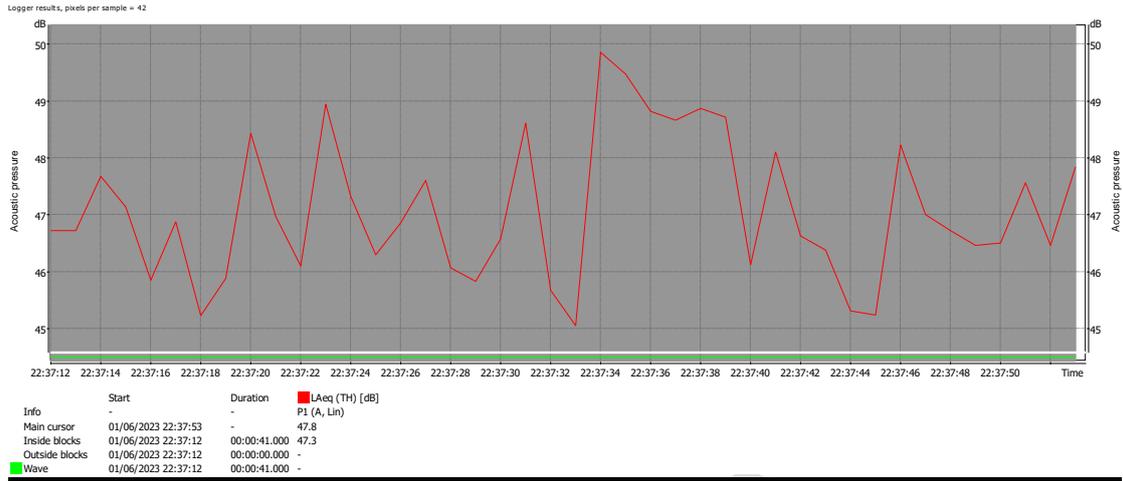

### L5857.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

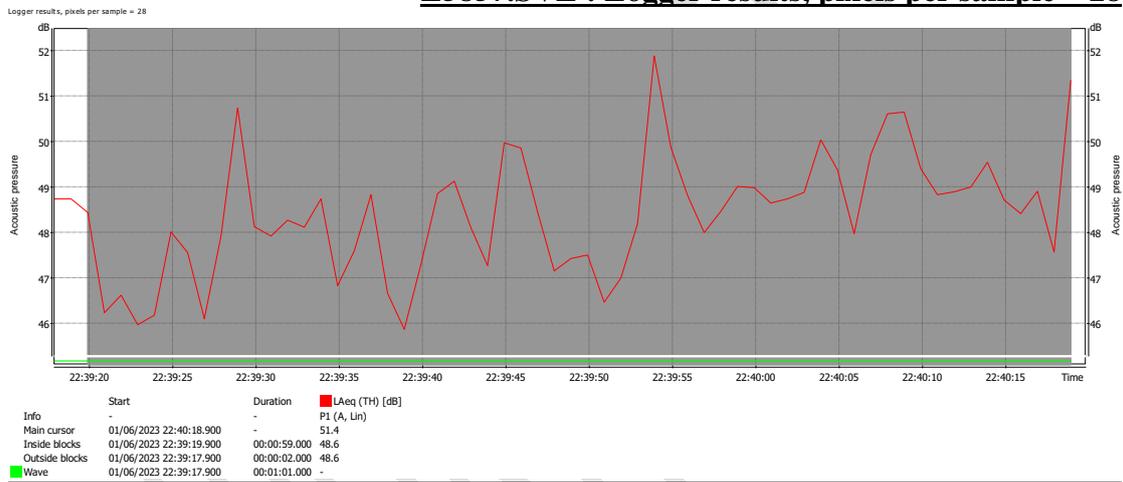

## מצורף מכתב הנחייה של ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה לסף הרעש המכסימלי

### סמך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון

2

4. נבחר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהעירייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרום אדם לרעש חזק או לבתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."
5. בהקשר זה נבחר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנויים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצ"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבחר כי בכוונת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

  
 בברכה  
 יורם הורביץ  
 מנהל מחוז תל אביב

#### העתק פנימי:

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)  
 גבי עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב  
 גבי אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב  
 עו"ד אביב שחרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב

#### העתק חיצוני:

גבי חווה מנדרוביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים  
 גבי יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב  
מלכי שמואל  
מודד רעש מוסמך  
ויועץ אקוסטי

בית המוסיקה