

1



מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

מודד רעש ויועץ אקוסטי
חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה
אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז
MALKI- ELECTRO-Acoustic
LINE ARRAY SOUND FOH

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

בתאריך 5-6-23 רובים ושושנים

ב.ב. אדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות


L5864.SVL : Logger 1/3 Octave, 05/06/2023 17:24:16

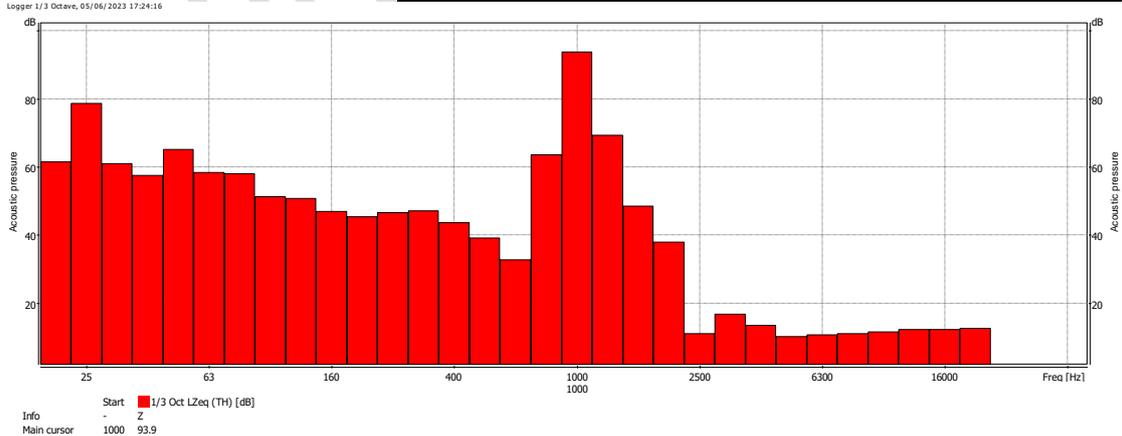

תוצאה: 93.9 DB

1.ב.בדיקת כיוול ציוד המדידה לאחר ביצוע המדידות

L5878.SVL : Logger 1/3 Octave, 05/06/2023 21:45:22.600

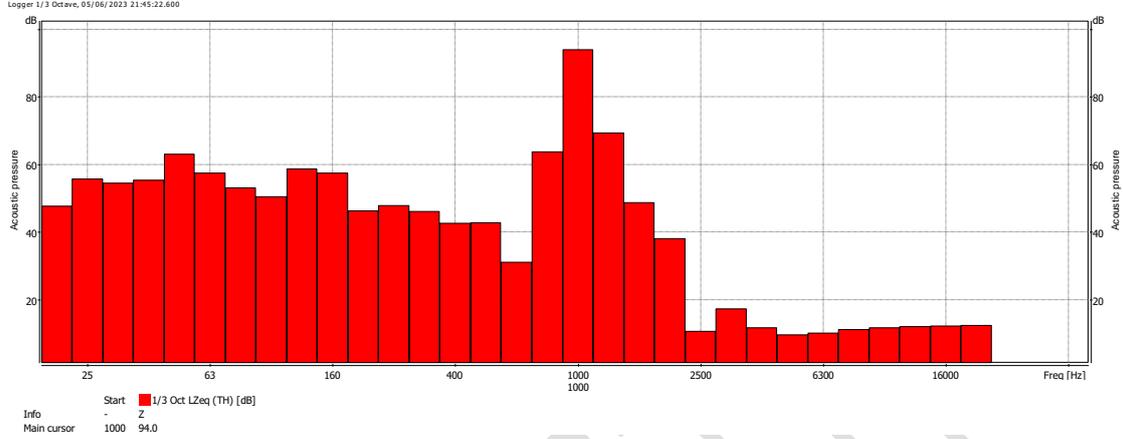

94DB : תוצאה

2.תוצאות המדידות

מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה.שעת המדידה מצורפת בתדפיס.


תוצאה	מקום הבדיקה	שם האומן	תאריך	מס בדיקה
94.3	עמדת מיקסר להקת איפה הילד	רובים ושושנים	5-6-23	5865
98.2	קידמת הבמה להקת אפה הילד	רובים ושושנים	5-6-23	5866
97.2	צד במה להקת איפה הילד	רובים ושושנים	5-6-23	5867
75.1	צד אחורי במה איפה הילד	רובים ושושנים	5-6-23	5869
99.9	רובים ושושנים עמדת מיקסר התבקשו להוריד ובוצע	רובים ושושנים	5-6-23	5870
52	רפידים	רובים ושושנים	5-6-23	5871
47.4	קדש ברנע	רובים ושושנים	5-6-23	5872
51.1	הדר יוסף	רובים ושושנים	5-6-23	5873
60.4	שלום אש	רובים ושושנים	5-6-23	5874
61.9	רוקת התבקשו להוריד	רובים ושושנים	5-6-23	5875
59.1	השושנים	רובים ושושנים	5-6-23	5877

תדפיסי המדידות שעה ותאריך


L5865.SVL : Logger results, pixels per sample = 28




L5866.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

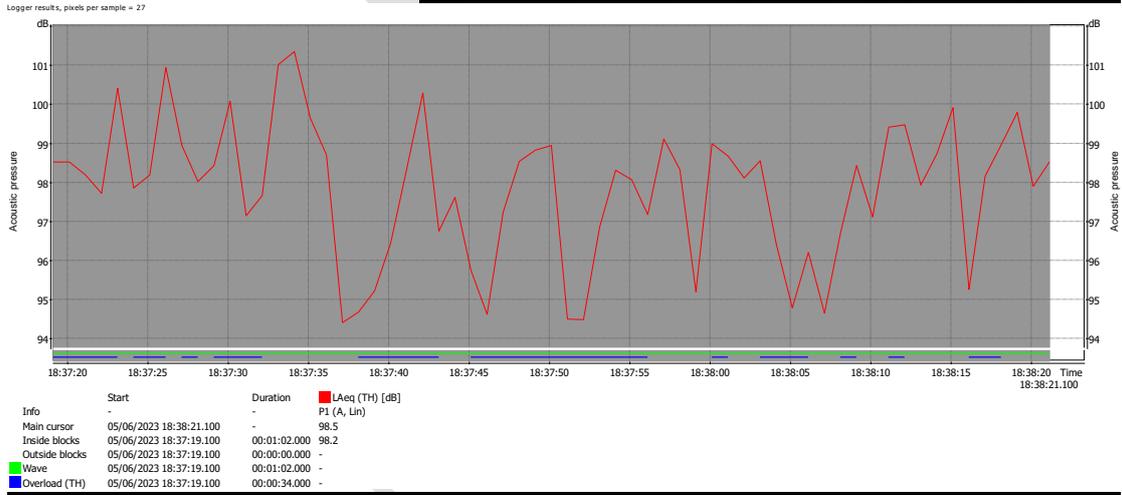


L5867.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

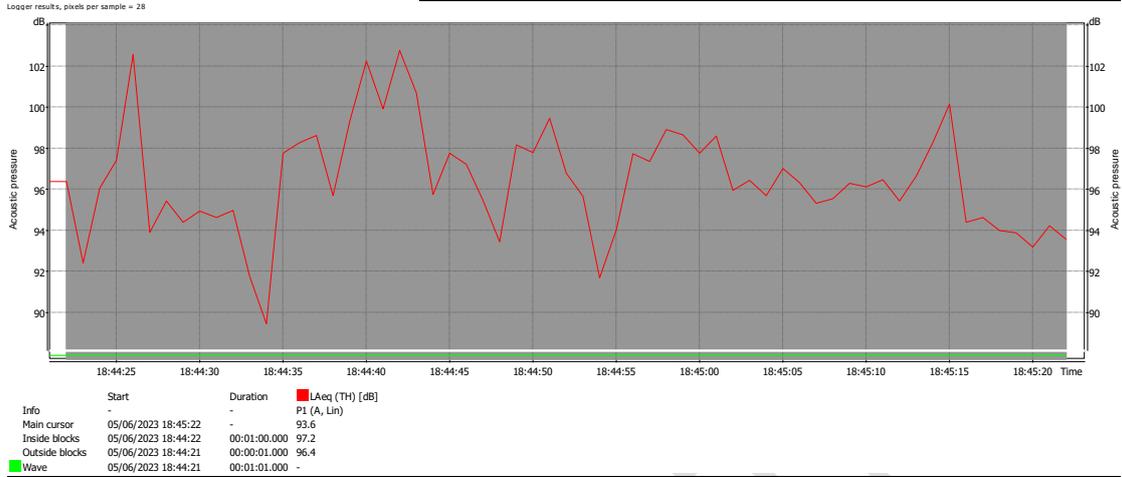


L5869.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

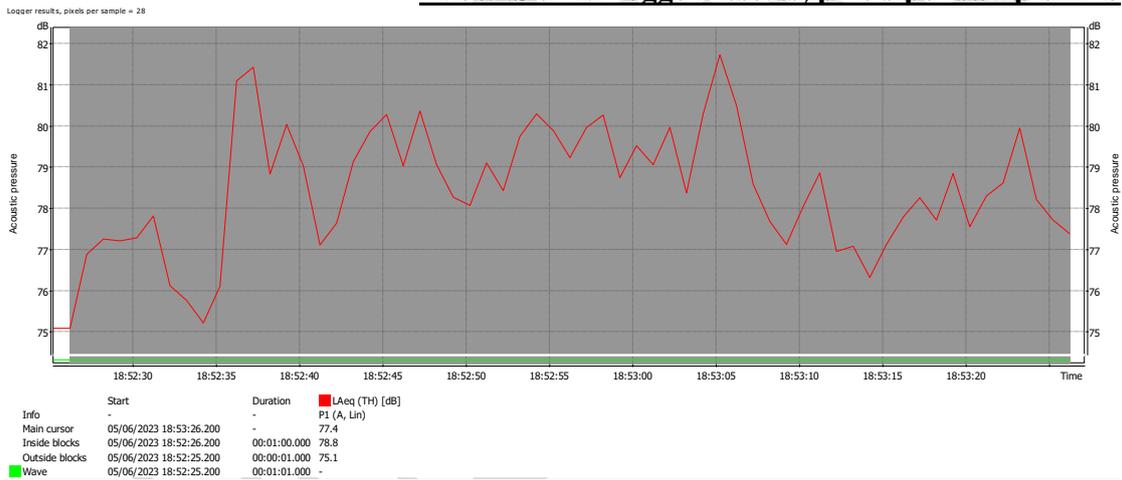


L5870.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

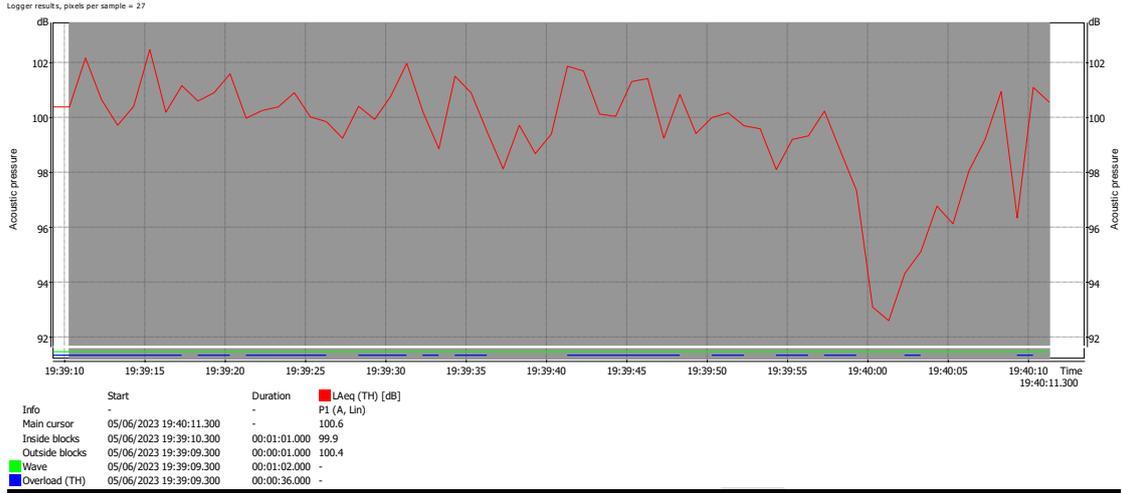

L5871.SVL : Logger results, pixels per sample = 30

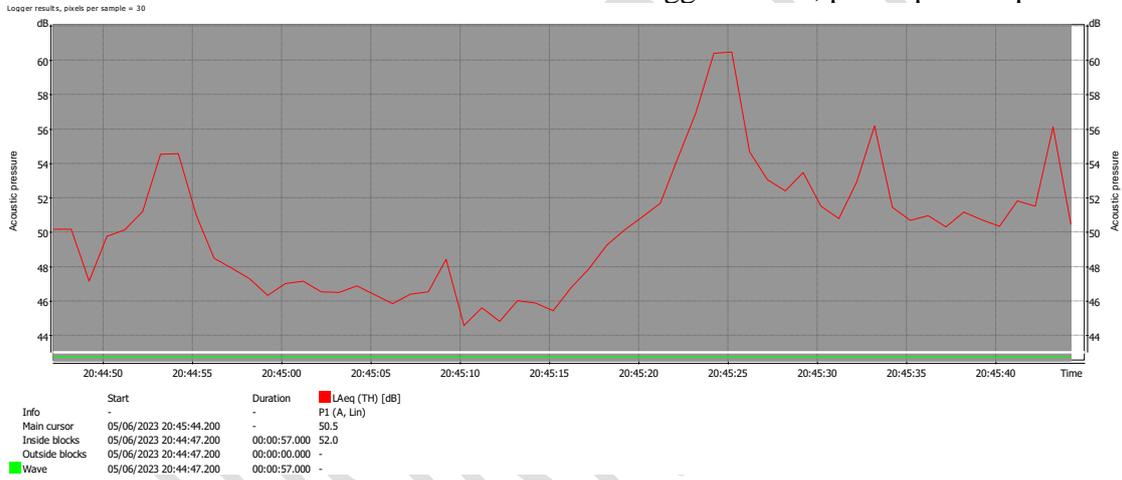


L5872.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

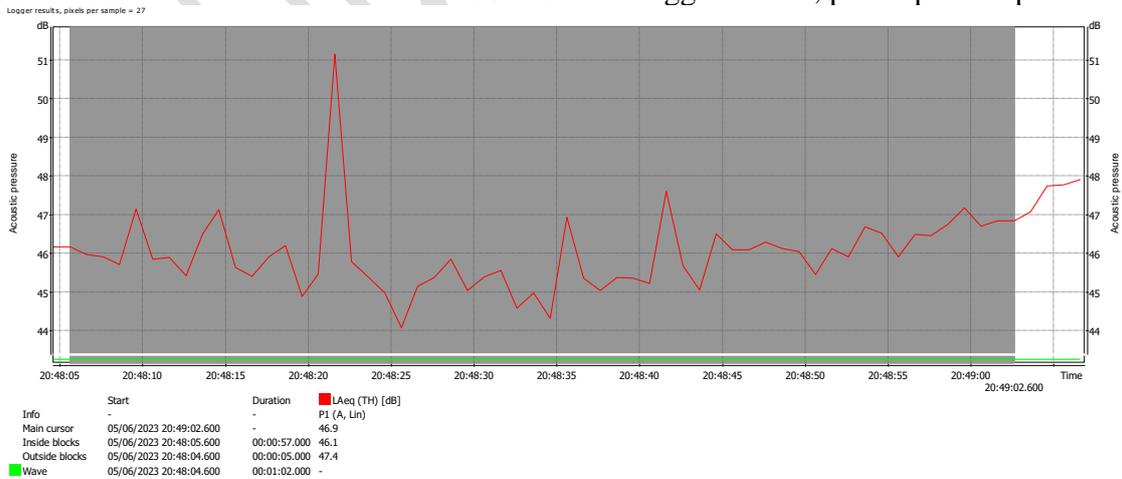

6

L5873.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

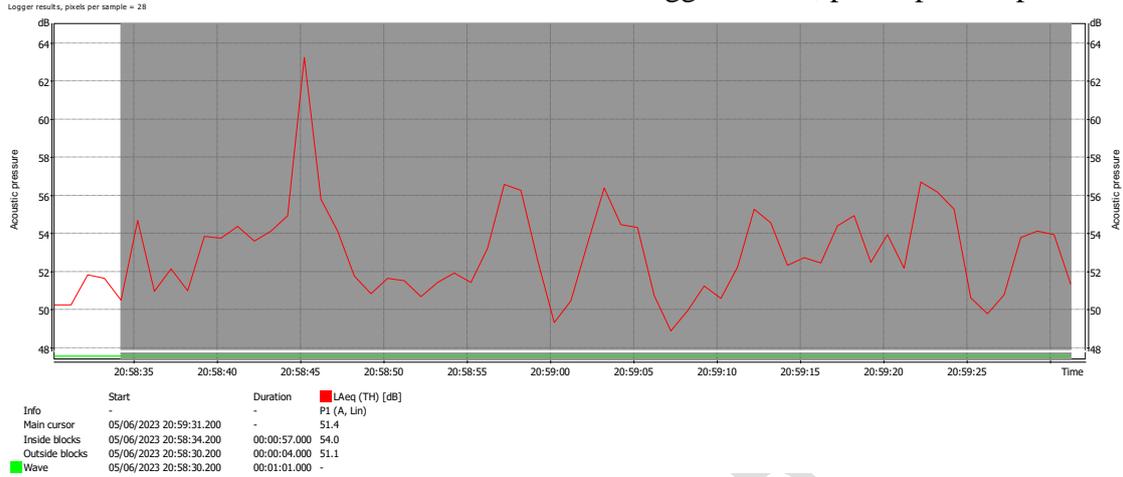


L5874.SVL : Logger results, pixels per sample = 28



L5875.SVL : Logger results, pixels per sample = 26



L5877.SVL : Logger results, pixels per sample = 23

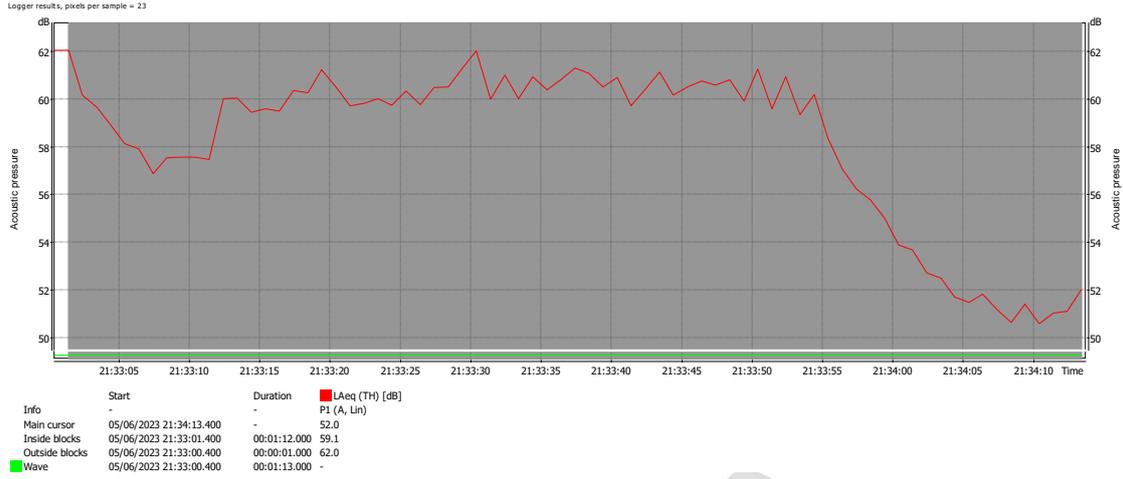

מצורף מכתב הנחייה של ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה לסף הרעש המכסימלי

סמוך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון

4. נבחר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהערייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."
5. בהקשר זה נבחר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנויים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצ"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבחר כי בכוונת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

בברכה
 יורם הורביץ
 מנהל מחוז תל אביב

העתק פנימי:
 מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)
 גבי עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב
 גבי' אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב
 עו"ד אביב שחרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב
העתק חיצוני:
 גבי' חווה מנדורביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים
 גבי' יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב
מלכי שמואל
מודד רעש מוסמך
ויועץ אקוסטי

בתיאור אקוסטי