

1



מלכי שמואל – אלקטרו-אקוסטיקה

נוסד ב-1978

**מודד רעש ויועץ אקוסטי
חבר באגודה הישראלית לאקוסטיקה
אקוסטיקאי מומלץ מלר"ז
MALKI- ELECTRO-Acoustic
LINE ARRAY SOUND FOH**

אליהו איתן 3, ראשון לציון, 75703

אולם 250 קומה 1

טלפון: 03-9613141

פקס: 03-9610890

נייד: 054-4317147


malkishmuel@gmail.com

www.malki-electronics.com

אירוע מס 75 בתאריך 27-10-2025 אייל גולן בפארק

א.1. בדיקת כיוול ציוד המדידה לפני ביצוע המדידות


L10257.SVL : Logger 1/3 Octave, 27/10/2025 00:11:26.700

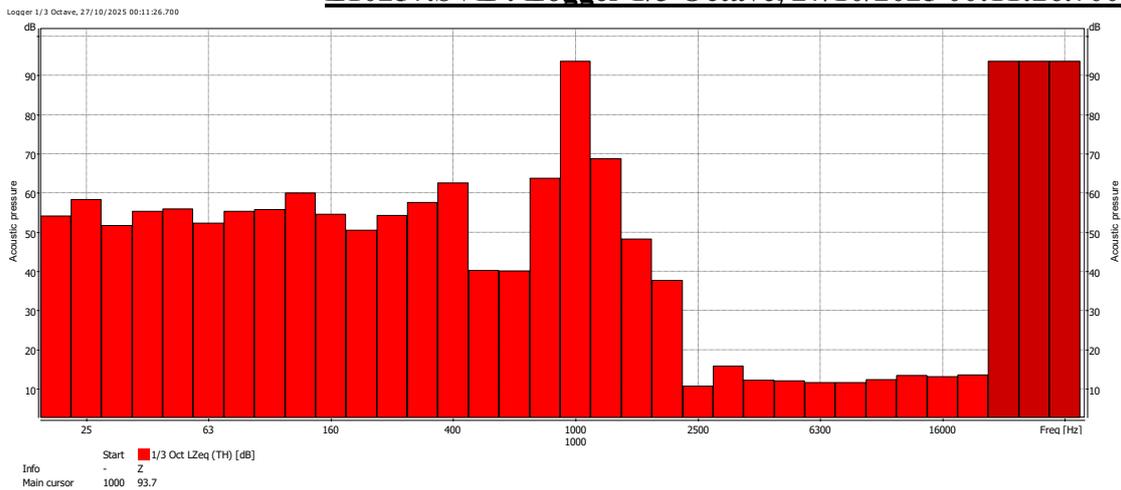

תוצאה : 93.7 DBA

1.ב.בדיקת כיוול ציוד המדידה לאחר ביצוע המדידות

L10275.SVL : Logger 1/3 Octave, 27/10/2025 22:51:50

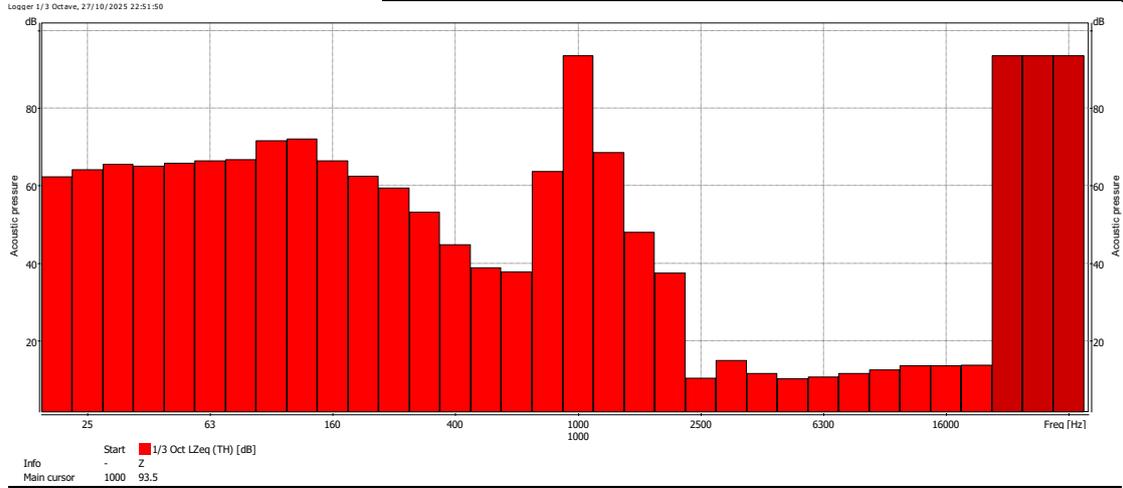

תוצאה : 93.5 DB


2.תוצאות המדידות

מצורפות טבלה תוצאות המדידות ומיקומם תאריך שעה תוצאה(שעת המדידה מצורפת בתדפיס).


תוצאה	מקום הבדיקה	שם האומן	תאריך	מס בדיקה
93.8 DBA	עמדת מיקסר אייל גולן תחילת אירוע	אייל גולן	27-10-25	10260
92.8 DBA	אמצע טריבונה	אייל גולן	27-10-25	10261
92.2 DBA	צד שמאלי של הטריבונות	אייל גולן	27-10-25	10262
94.3 DBA	מדידה נוספת עמדת מיקסר	אייל גולן	27-10-25	10263
56.4 DBA	רפידים	אייל גולן	27-10-25	10264
52.7 DBA	קדש ברנע	אייל גולן	27-10-25	10265
53.5 DBA	קהילת לודג	אייל גולן	27-10-25	10267
65.3 DBA	שלום אש	אייל גולן	27-10-25	10268
60.8 DBA	רוקח	אייל גולן	27-10-25	10269
50.7 DBA	רקפת רוקח	אייל גולן	27-10-25	10270
58.7 DBA	רננים	אייל גולן	27-10-25	10271
54.4 DBA	רוקח	אייל גולן	27-10-25	10272

תדפיסי המדידות תאריך ושעה


L10260.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

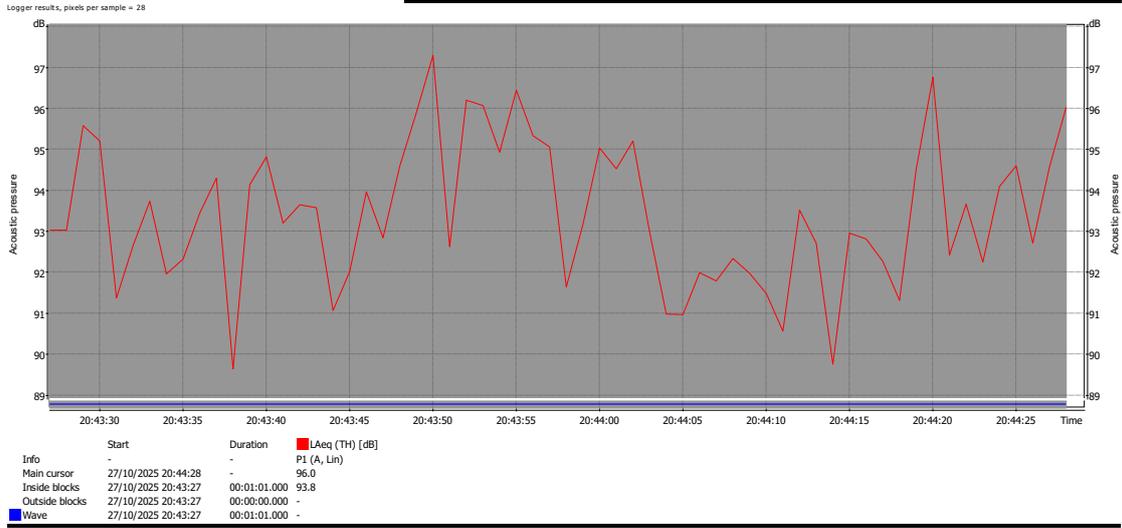


L10261.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

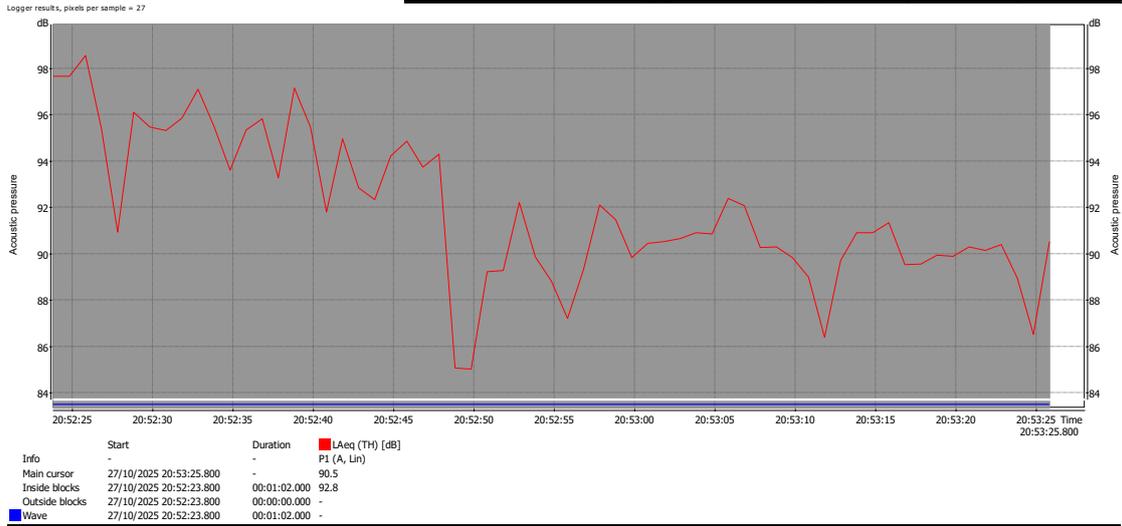


L10262.SVL : Logger results, pixels per sample = 23

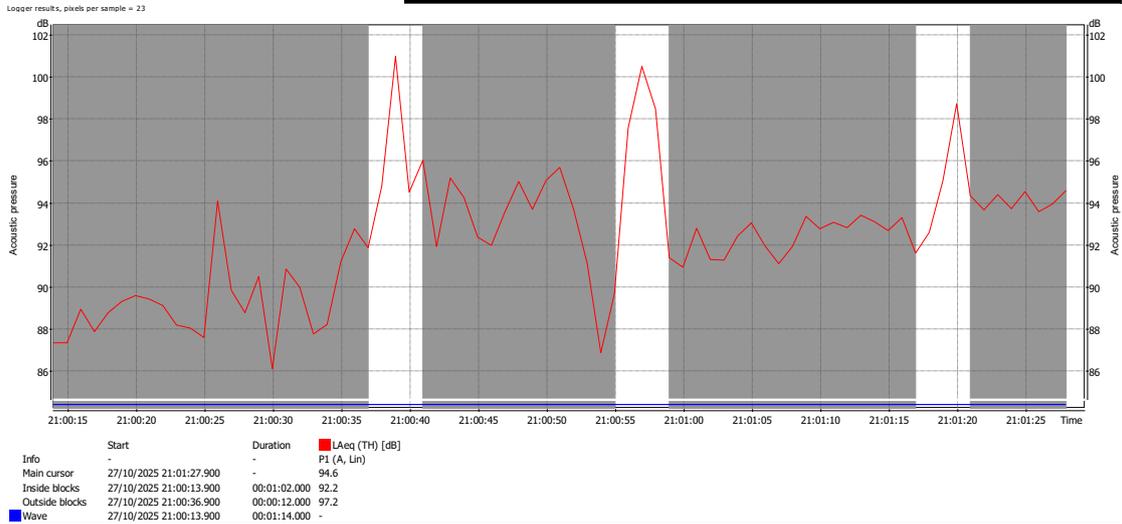


L10263.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

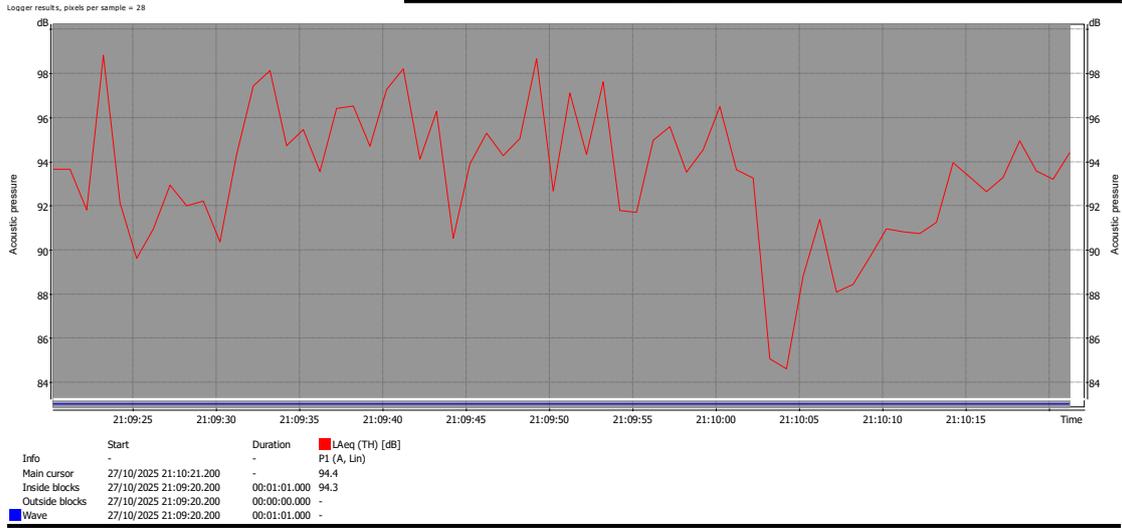


L10264.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

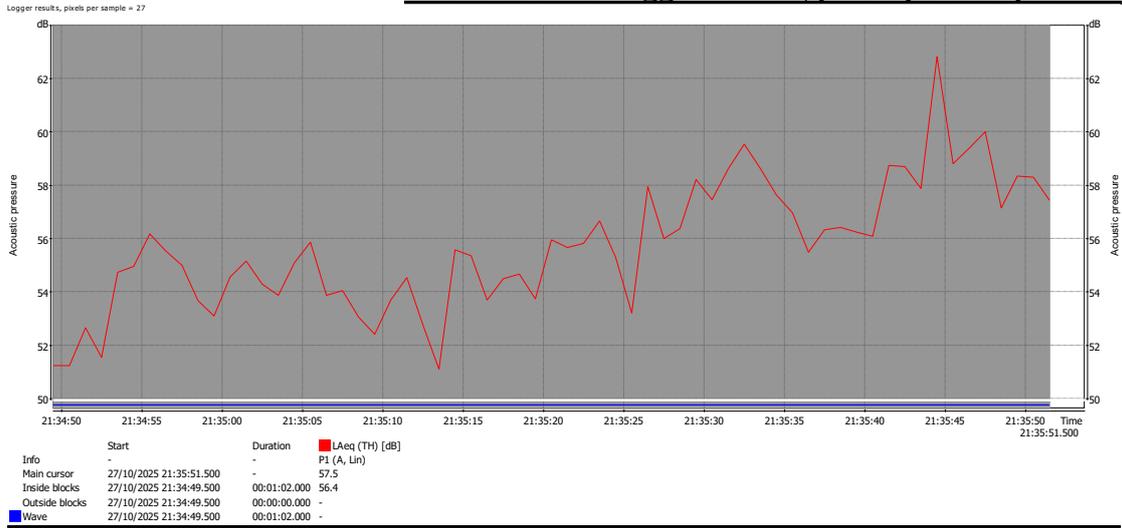


L10265.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

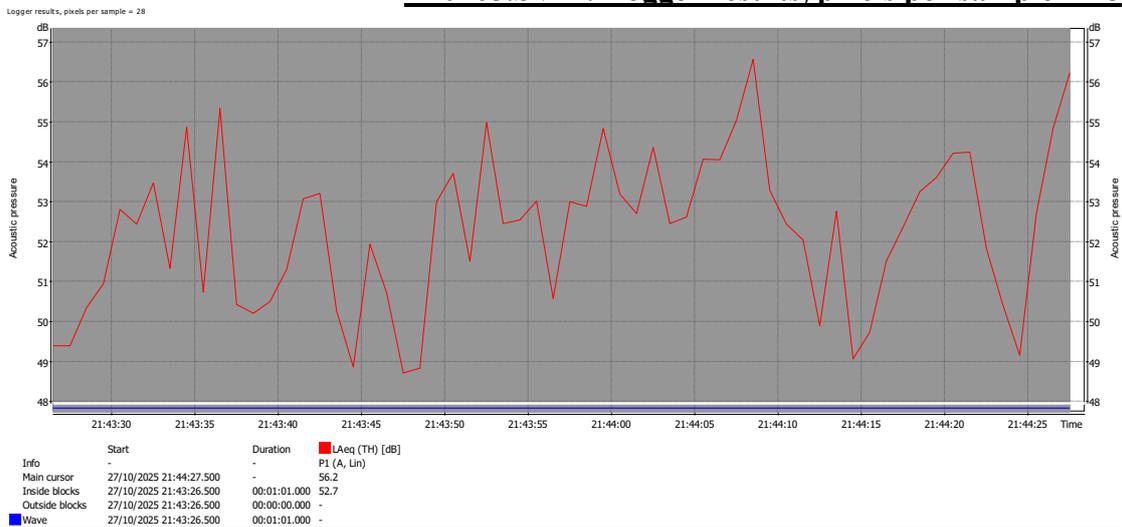


L10267.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

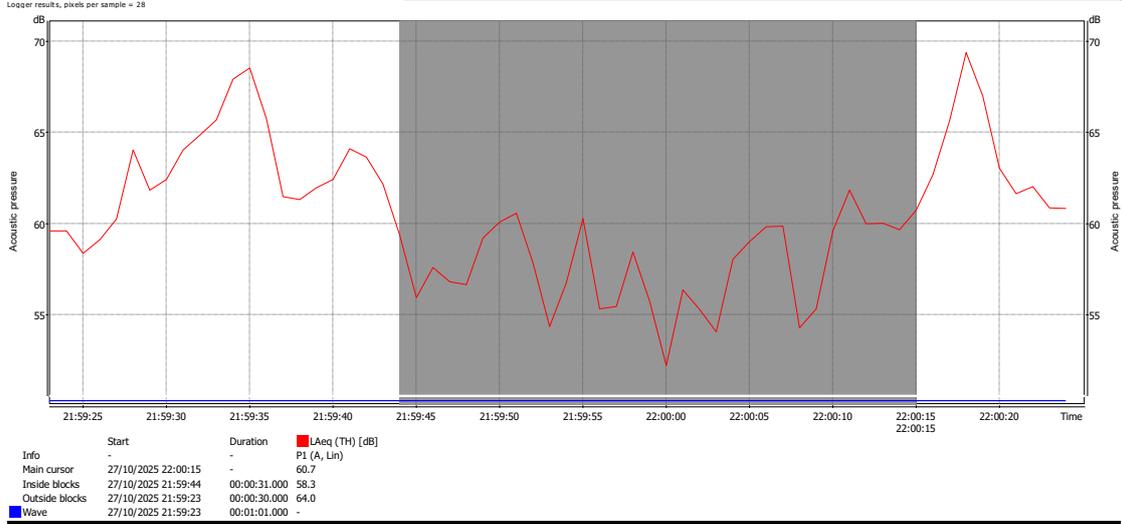


L10268.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

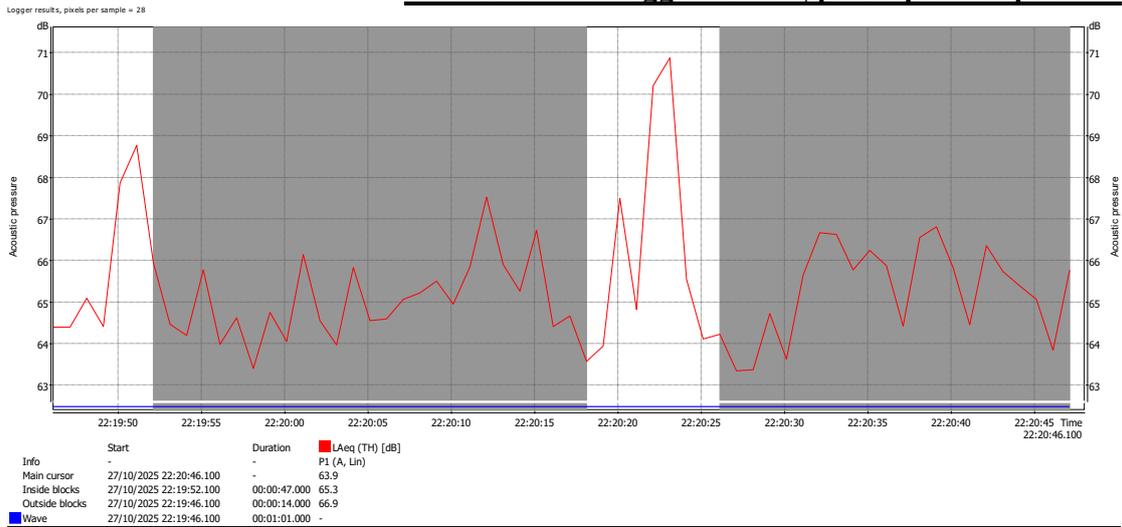


L10269.SVL : Logger results, pixels per sample = 27

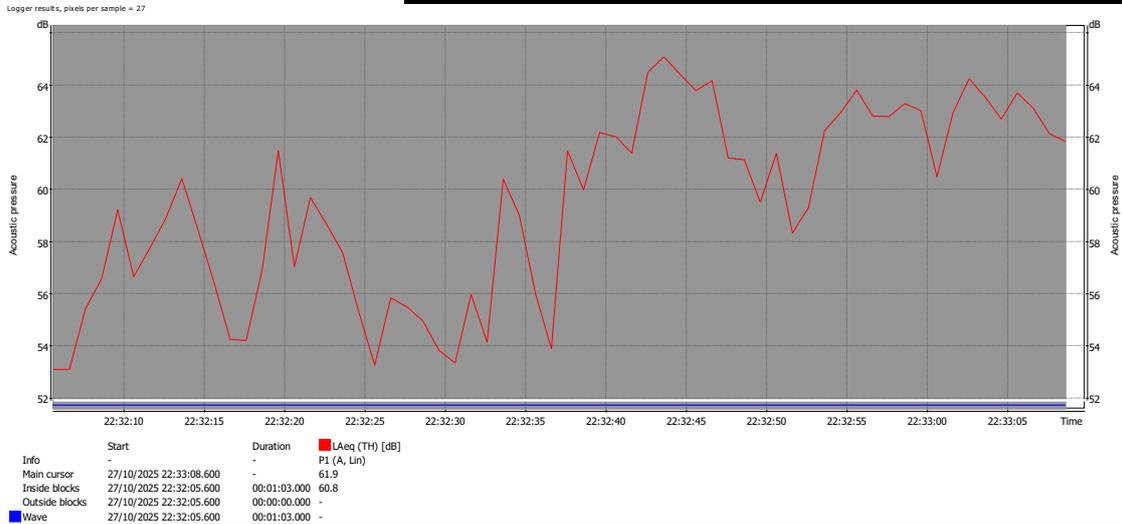


L10270.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

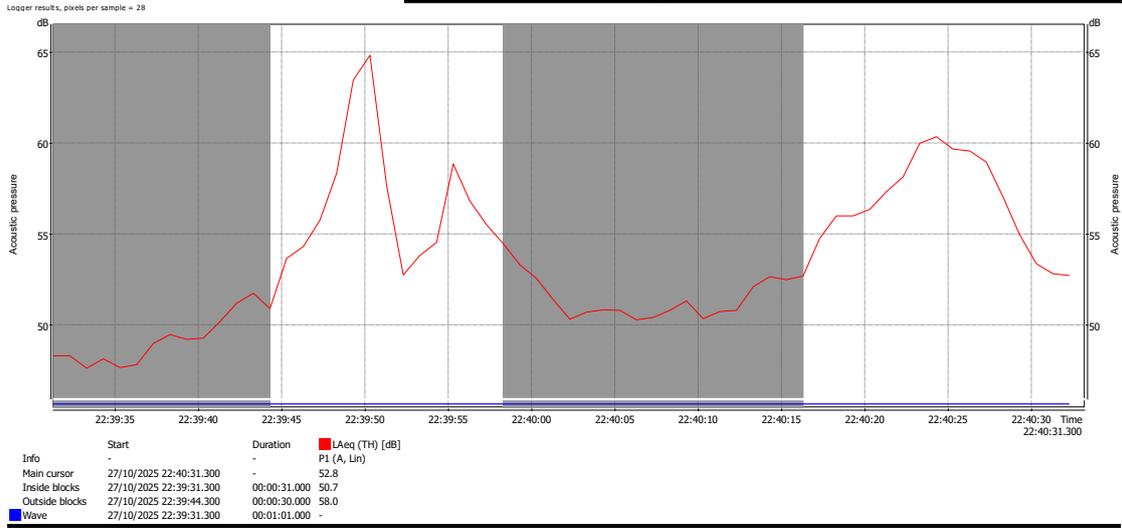

L10271.SVL : Logger results, pixels per sample = 19

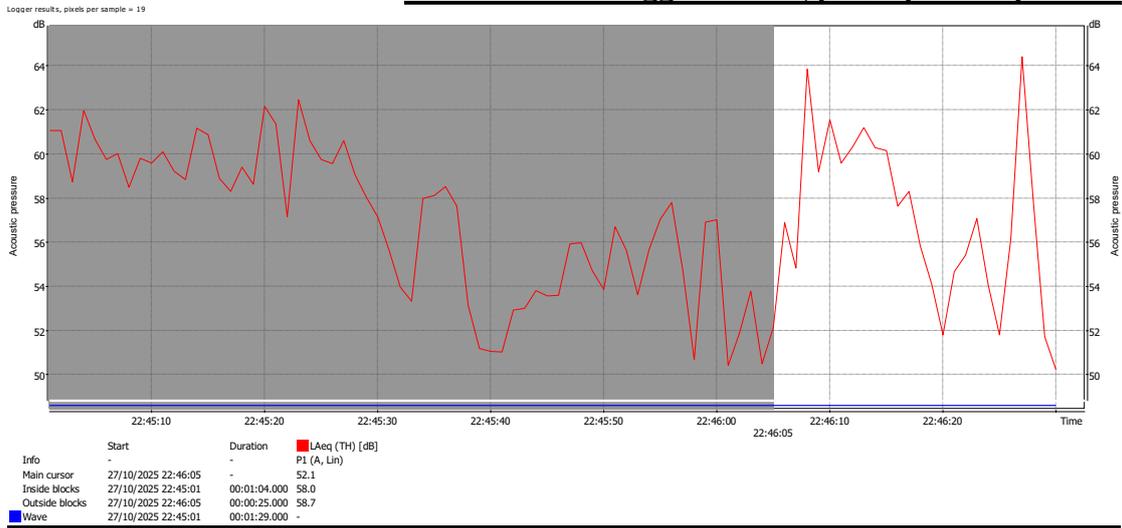

L10272.SVL : Logger results, pixels per sample = 28

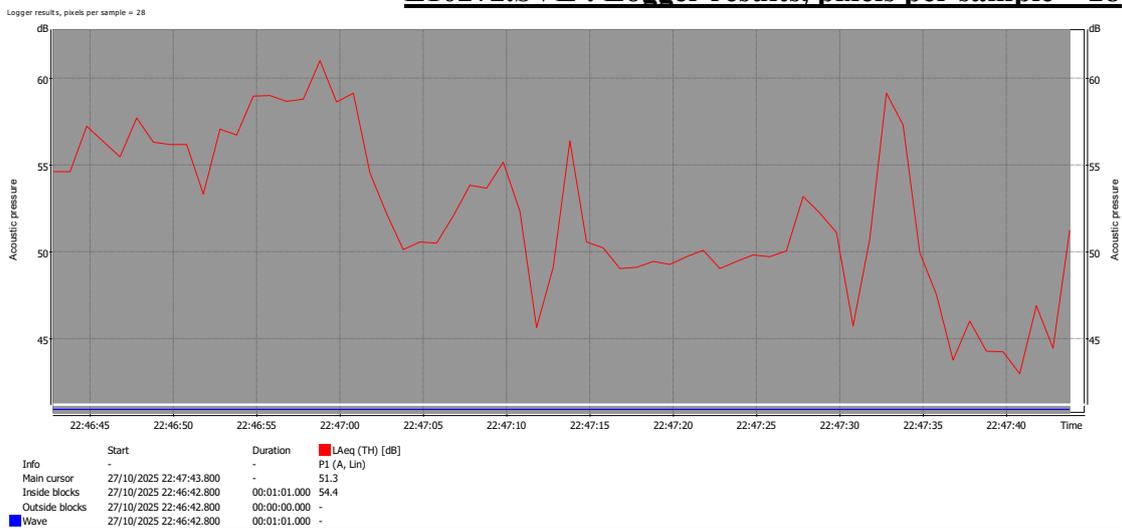

במהלך המופע נרשמה חריגה זמנית במדידה מספר 10268, אשר תוקנה באופן מיידי. בוצעו ארבע בדיקות באזור רמת גן, ובכולן לא נמצאו חריגות. אציין כי כלל המדידות מבוצעות בסמוך לבתי התושבים.

5. מצורף מכתב הנחייה של ראש אגף רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה לסף הרעש המכסימלי

סמוך לבתי התושבים מאירועים במתחם פארק הירקון

4. נבהיר כי הוראות חוק העזר לתל אביב יפו (מניעת רעש), התשמ"ג-1983 (להלן: "חוק העזר"), גוברות אמנם על הוראות התקנות שהותקנו מכח החוק למניעת מפגעים אולם חוק העזר אינו גובר על הוראות החוק למניעת מפגעים. לפיכך, כל פעילות שהעירייה מקיימת כפופה להוראה המרכזית בחוק למניעת מפגעים (סעיף 2 לחוק האמור), העוסקת במניעת רעש ולפיה: "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים."
5. בהקשר זה נבהיר עוד כי בסעיף 3(ב) לחוק העזר, מנויים מספר מועדים, וביניהם ערב יום העצמאות, בהם ניתן להשתמש במגביר קול וכיוצא"ב אגב חגיגה בשעות הלילה, זאת בכפוף לכך שעוצמת הרעש לא תעלה על 80DB. לאור האמור בסעיף 4 נדגיש כי ככל שמי מבין גורמי העירייה סבור את האמור בסעיף 3(ב) הנ"ל כאילו מפלס הרעש המרבי המותר בבית המתלונן במהלך האירוע הוא 80DB, הרי שפרשנות זו אינה סבירה ומפלס רעש כאמור בבית המתלונן במהלך המסיבה יוביל בהכרח להפרת הוראות סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים.
6. לפיכך, לאחר קבלת עמדת רא"ג מניעת רעש וקרינה במשרדנו, שהינו הגורם המקצועי הארצי האמון על מניעת מפגעי רעש, נבקש להבהיר כי לשם איזון בין זכויותיהם של התושבים לשקט במהלך היממה ועל מנת לא לפגוע בחוגגים, יש לוודא כי מפלס הרעש המרבי מתחת לבית המתלוננים (מחוץ למבני המגורים הקרובים ביותר למקום האירוע) לא יעלה על 60 DB.
7. נבקש את התייחסותכם לא יאוחר מיום 5.5.19 ונבהיר כי בכוונת משרדנו לבצע מדידות מפלסי רעש במהלך האירוע וככל שיימצאו חריגות ממפלס הרעש המרביים המשרד ישקול את הצעדים החוקיים המתחייבים.

בברכה
יורם הודביץ
מנהל מחוז תל אביב

העתק פנימי:

מר יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר (פיקוח והסברה)
גב' עופרה בסלי, מרכזת פניות ציבור, מחוז תל אביב
גב' אנה טיטוב, מרכזת מניעת רעש, מחוז תל אביב
עו"ד אביב שהרבני, יועץ משפטי למחוז תל אביב

העתק חיצוני:

גב' חווה מנדרוביץ, ממונה רשויות מקומיות מחוז תל אביב, משרד הפנים
גב' יעל קפלן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת גן

בכבוד רב
מלכי שמואל
מודד רעש מוסמך
ויועץ אקוסטי

